

Исх № 117-К от 02.02.2024г.

Техническому директору
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

Гафурову А.А.

КОПИЯ:

Руководителю проекта
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

Корчагин И.Н.

КОПИЯ:

Руководителю проекта
ООО «Проминжиниринг»

О согласовании модульных зданий в 8 цеху.

Уважаемый Абдулкадир Абдурахманович

ООО «КиКГЕОСТРОЙ» в рамках договора №МВМ/19-07 от 19.07.2023г. выполняет работы на объекте «Цех № 8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4, капитальный ремонт».


В рамках подготовки к поставке материалов и строительно-монтажным работам по согласно РД 130-23-АС2, просим Вас согласовать план двух модульных зданий, RAL из предложенных, техническое исполнение и класс пожарной безопасности, группа горючести Г2- ГОСТ 30402-96, степень огнестойкости-Класс IV ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18; ГОСТ 30403-96; ГОСТ 30247.1-94; СП 2.13130.2020, (приложение №1 сертификат).

Приложение №1. Сертификаты на применяемые при изготовлении материалы

Модульное здание 1.

1. **Габаритные размеры (ДхШхВ): 6,055х4,86х5,34м**
2. **Каркас:**
 - Нижняя рамка сложно-гнутый швеллер 167 мм из металла 3 мм
 - Верхняя рамка сложно-гнутый швеллер 221 мм из металла 3 мм
 - Угловые стойки, сложно-гнутые 184х184х4 мм
 - Потолочные лаги из «П» образного профиля толщиной 3 мм
 - Половые лаги из «П» образного профиля толщиной 3 мм
1. **Крыша каждого МБК** оцинкованный гладкий лист 0,45 мм
2. **Дно:** оцинкованный гладкий лист 0,45 мм
3. **Пол:** ОСБ 22 мм
4. **Покрытие пола** линолеум коммерческий цвет серая крошка
5. **Потолок:** ЛДСП 16 мм цвет белый
6. **Пароизоляция:** мембрана Изоспан (пол, потолок)
7. **Утепление:** 100 мм УРСА (пол, потолок)
8. **Внешняя отделка:** сэндвич панели (100 мм) RAL 9003,7024,7004,3020,5005 на выбор
9. **Внутренняя отделка:** сэндвич панели RAL 9003,7024,7004,3020,5005 (100 мм) на выбор
10. **Окно1:** ПВХ (0,8х1,4) поворотнo откиднoе 2 шт. - откиднoе
11. **Окно2:** ПВХ (0,8х1,4) поворотнo откиднoе 5 шт.-глухoе
12. **Окно3:** ПВХ (0,8х2,0) поворотнo откиднoе 2 шт.-откиднoе
13. **Окно4:** ПВХ (0,8х2,0) поворотнo откиднoе 6 шт.-глухoе
14. **Дверь входная:** металлическая утепленная (0,8х2,0) 2 шт.
15. **Электрика:** щиток вводной 1 шт., кабель ВВГнг 3х2,5 на розетки и 3х2,5 на освещение, из расчёта на каждый МБК (двойные розетки 4 шт., Светодиодный светильник 2700Лм, 1200мм, IP40 2 шт., выключатель 1 шт.)
16. **Лестница** металлическая с площадкой 2,45х1,25 и перилами – 1шт.

Схема планировки модульного здания

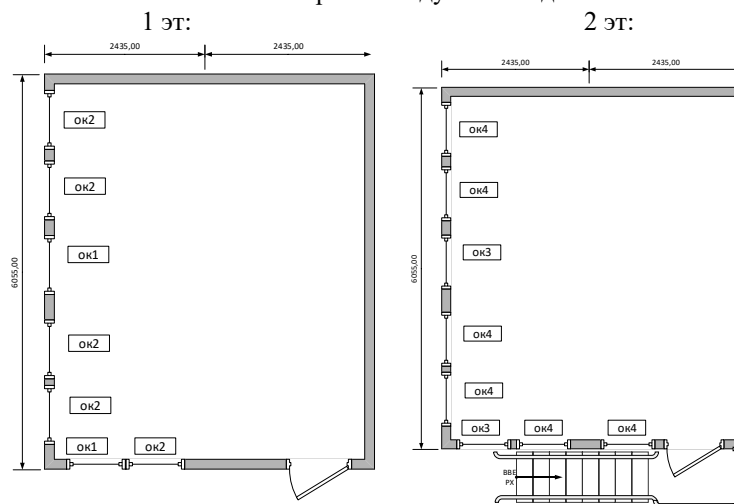

Модульное здание 2.

1. Габаритные (внешние) размеры (4,885x2,43x5,34м)

2. Крыша МБК

3. Каркас

Оцинкованный лист фальц, 0,45 мм

Нижняя рамка сложно-гнутый швеллер 167 мм из металла 3 мм

Верхняя рамка сложно-гнутый швеллер 221 мм из металла 3 мм

Угловые стойки, сложно-гнутые 184x184x4 мм

Потолочные лаги из «П» образного профиля толщиной 3 мм 8 шт.

Половые лаги из «П» образного профиля толщиной 3 мм 9 шт.

Сэндвич-панель (100 мм) рал 9003,7024,7004,3020,5005 на выбор

Сэндвич-панель рал 9003,7024,7004,3020,5005 на выбор

Утепление 100 мм УРСА (пол, потолок) плотностью 15 кг/м3

ЛДСП 16 мм белого цвета

Оцинкованный лист 0,45 мм

ОСБ 22 мм +линолеум коммерческий

3 шт. – ПВХ (0,8x2,0) глухое

2шт – ПВХ (0,8x2,0) откидное

1шт – ПВХ (0,8x1,4) глухое

3шт – ПВХ (0,8x1,4) откидное

4. Внешняя отделка:

5. Внутренняя отделка:

6. Утеплитель:

7. Потолок:

8. Дно:

9. Пол:

10. Окно:


11. Дверь

12. Электропроводка:


2 шт. - входная металлическая утепленная (0,86x2,01)

Электропроводка в Кабель - канале ЕВРО (автоматы на 16А и 10А, щиток распределительный 1 шт., розетка 4 шт., выключатель 1 шт., Светильник светодиодный 36 Вт, 1200x600 4 шт. на один блок-контейнер

13.

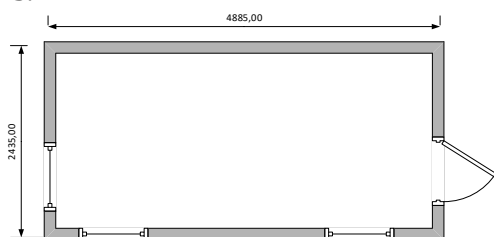

Лестница металлическая с площадкой – 2,45x1,25 – 1шт

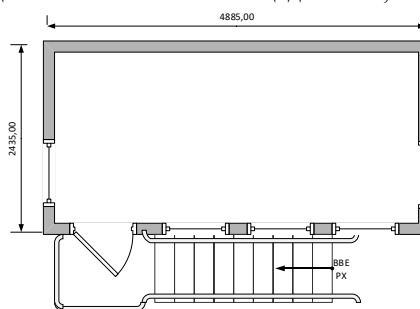

С уважением,

Руководитель проекта

Шевчук К.А.



№00108

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
И МЕТРОЛОГИИ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «РОСЭКОАРТАЛИКС»
№ РОСС RU.32550.04РЭА0**

Орган по сертификации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАНДАРТ-ТЕСТ"
Адрес: 115516, город Москва, Севанская ул, д. 23, эт./помещ. 1/IV ком./офис 5/1
Телефон: 8-903-445-19-52, e-mail: standard-test@yandex.ru
№ ARTALIX.RU.32550.OC02

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
Регистрационный № ECO.RU. 32550.OC02.00081


**НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО ОБЪЕКТ
СЕРТИФИКАЦИИ**
Мобильный блок-контейнер, типа МБК; Мобильный блок-контейнер раскладной, типа
МБКР

**СООТВЕТСТВУЮТ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ
ТУ 25.11.10-001-04948902-2023 «МБКР – мобильный блок-
контейнер раскладной МБК – мобильный блок-контейнер.
Технические условия».**

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Протокола испытаний № 32550.ИЛ02.ЕСО.00091 от 10.04.2023 года.
Испытательной лаборатории Общество с ограниченной ответственностью
"СТАНДАРТ-ТЕСТ", Свидетельство об уполномочивании №
ARTALIX.RU.32550.ИЛ02. Дата регистрации свидетельства: 20.02.2023 года.
СВЕДЕНИЯ О ДЕРЖАТЕЛЕ СЕРТИФИКАТА
ООО СТК «КРАУС»
Юридический адрес: 127411, Россия, город Москва, Дмитровское шоссе, дом
157, строение 9, этаж 3, комната 162, кабинет 1
ИНН: 7743176470
ОГРН: 5167746181169
Дата регистрации 11.04.2023 г.
Срок действия до 10.04.2026 г.



**Руководитель органа
по сертификации**


(подпись)

Р. В. Балашов

Настоящий сертификат означает, что организация поддерживает соответствие продукции работ в соответствии
с требованиями стандарта, что будет подтверждено при контроле соответствия сертификата
системой добровольной сертификации «РОСЭКОАРТАЛИКС» и выдаваться при проведении ежегодного инспекционного контроля



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
И МЕТРОЛОГИИ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «РОСЭКОАРТАЛИКС»
№ РОСС RU.32550.04РЗАО

**Испытательная лаборатория
«СТАНДАРТ-ТЕСТ»
Общество с ограниченной ответственностью
«СТАНДАРТ-ТЕСТ»**

Свидетельство о подтверждении компетентности испытательной лаборатории на выполнение работ
по проведению сертификационных испытаний в подтверждении соответствия,
Свидетельство об уполномочивании № ARTALIX.RU.32550.ИЛ02.
Дата регистрации свидетельства: 20 февраля 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ «СТАНДАРТ-ТЕСТ»
Балашов Р.В.

Протокол № 32550.ИЛ02.ЕСО.00091 от 10.04.2023г

1	Полное наименование образца (пробы) продукции	Мобильный блок-контейнер, типа МБК
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ-ТЕСТ» Адрес: 115516, город Москва, Севанская ул, д. 23, эт./помещ. 1/IV ком./офис 5/1. ИНН 9724121006. Телефон: +79034451952. Адрес электронной почты: standard-test@yandex.ru
3	Изготовитель	ООО СТК «КРАУС», Юридический адрес: 127411, Россия, город Москва, Дмитровское шоссе, дом 157, строение 9, этаж 3, комната 162, кабинет 1, ИНН: 7743176470, ОГРН: 5167746181169
4	Основание для исследований	Заявка № 00013 от 31.03.2023 г.
5	Дата запроса на получение материала (данных) для исследований	31.03.2023 г.
6	Дата получения материала (данных) для исследований	31.03.2023 г.
7	Дата проведения исследований	31.03.2023 г. – 10.04.2023 г.
8	Использованные нормативные документы	СООТВЕТСТВУЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ТУ 25.11.10-001- 04948902-2023 «МБКР – мобильный блок-контейнер раскладной МБК – мобильный блок-контейнер. Технические условия».
9	Условия окружающей среды	температура (21±25) °С, влажность (53±55) %, давление (730±750) мм. рт. ст.
10	Результаты исследований	Таблица №1-4 Приняты следующие условные обозначения: С – изделие соответствует проверяемому требованию НД; НП – данное требование НД не применимо к испытываемому изделию



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
И МЕТРОЛОГИИ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «РОСЭКОАРТАЛИКС»
№ РОСС RU.32550.04РЗА0

Результаты испытаний

№ п/п	Наименование показателя (характеристик) и критерий соответствия по ТУ 25.11.10-001-04948902-2023	Пункт требований НД	Метод исследования	Результат испытания (наблюдения)	Вывод																																
Общие положения																																					
1	Основные технические характеристики изделий должны соответствовать характеристикам, представленным в таблице 1. Таблица 1 – Технические характеристики <table><tr><th>Характеристика</th><th>Показатель</th></tr><tr><td>Тип сооружения</td><td>Модульное здание</td></tr><tr><td>Тип конструкции</td><td>Блочно-модульная, сборно-разборная, свободной конфигурации</td></tr><tr><td>Модульное здание состоит из блок-контейнеров (модулей)</td><td>6055x2435x2675 - 1 шт.</td></tr><tr><td>Габаритные размеры модульного здания по осям</td><td></td></tr><tr><td>-длина</td><td>6055 мм</td></tr><tr><td>-ширина</td><td>2435 мм</td></tr><tr><td>-высота</td><td>2675 мм</td></tr><tr><td>Площадь застройки:</td><td>14,744 м.кв.</td></tr><tr><td>Тип утепления</td><td>Минеральная плита на основе базальта</td></tr><tr><td>Коэффициент теплосопротивления (м2*С0/Вт)</td><td>В соответствии с СП 20.13330.2016</td></tr><tr><td>Максимально допустимая нагрузка.</td><td>В соответствии с СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»</td></tr><tr><td>- нагрузка пол</td><td></td></tr><tr><td>- снеговая нагрузка</td><td></td></tr><tr><td>- ветровая нагрузка</td><td></td></tr><tr><td>Масса, т</td><td>2,25</td></tr></table>	Характеристика	Показатель	Тип сооружения	Модульное здание	Тип конструкции	Блочно-модульная, сборно-разборная, свободной конфигурации	Модульное здание состоит из блок-контейнеров (модулей)	6055x2435x2675 - 1 шт.	Габаритные размеры модульного здания по осям		-длина	6055 мм	-ширина	2435 мм	-высота	2675 мм	Площадь застройки:	14,744 м.кв.	Тип утепления	Минеральная плита на основе базальта	Коэффициент теплосопротивления (м2*С0/Вт)	В соответствии с СП 20.13330.2016	Максимально допустимая нагрузка.	В соответствии с СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»	- нагрузка пол		- снеговая нагрузка		- ветровая нагрузка		Масса, т	2,25	1.2.1	ТУ 25.11.10-001-04948902-2023	соответствует	С
Характеристика	Показатель																																				
Тип сооружения	Модульное здание																																				
Тип конструкции	Блочно-модульная, сборно-разборная, свободной конфигурации																																				
Модульное здание состоит из блок-контейнеров (модулей)	6055x2435x2675 - 1 шт.																																				
Габаритные размеры модульного здания по осям																																					
-длина	6055 мм																																				
-ширина	2435 мм																																				
-высота	2675 мм																																				
Площадь застройки:	14,744 м.кв.																																				
Тип утепления	Минеральная плита на основе базальта																																				
Коэффициент теплосопротивления (м2*С0/Вт)	В соответствии с СП 20.13330.2016																																				
Максимально допустимая нагрузка.	В соответствии с СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»																																				
- нагрузка пол																																					
- снеговая нагрузка																																					
- ветровая нагрузка																																					
Масса, т	2,25																																				
2	Конструктивное исполнение изделий и требования к их составным частям (комплектующим изделиям, деталям) должны соответствовать установленным требованиям в комплекте конструкторской документации	1.2.2	ТУ 25.11.10-001-04948902-2023	соответствует	С																																
3	Конструкция изделий должна обеспечивать необходимый запас прочности и безопасность к восприятию постоянных, длительных и кратковременных воздействий и их сочетаний, возникающих в условиях эксплуатации.	1.2.3	ТУ 25.11.10-001-04948902-2023	соответствует	С																																
4	Прочность несущих конструкций строений должна обеспечиваться соответствующим конструктивным решением и примененными материалами в соответствии с конструкторской документацией.	1.2.4	ТУ 25.11.10-001-04948902-2023	соответствует	С																																

ИЛ «СТАНДАРТ-ТЕСТ» ООО «СТАНДАРТ-ТЕСТ»

Протокол сертификационных испытаний 32550.ИЛ02.ЕСО.00091 от 10.04.2023г.

Страница 2 из 3



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
И МЕТРОЛОГИИ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «РОСЭКОАРТАЛИКС»
№ РОСС RU.32550.04P3A0

№ п/п	Наименование показателя (характеристик) и критерий соответствия по ТУ 25.11.10-001-04948902-2023	Пункт требований НД	Метод исследования	Результат испытания (наблюдения)	Вывод
5	Подключение к электропитанию, если это предусмотрено конструкторской документацией, должно производиться как от электрической сети и (или) автономного генератора.	1.2.5	ТУ 25.11.10-001-04948902-2023	соответствует	С
6	Геометрические размеры изделий устанавливаются в проектной и конструкторской документации по требованию заказчика	1.2.6	ТУ 25.11.10-001-04948902-2023	соответствует	С
7	Допуски геометрических параметров должны соответствовать 14-му качеству по ГОСТ 25347, ГОСТ 25348	1.2.7	ТУ 25.11.10-001-04948902-2023	соответствует	С
8	Конструкции должны удовлетворять установленным при проектировании требованиям по несущей способности и жесткости, а в случаях, предусмотренных стандартами — выдерживать контрольные нагрузки при испытаниях.	1.2.8	ТУ 25.11.10-001-04948902-2023	соответствует	С
9	При сборке и сварке каждого конструктивного элемента изделия должны быть выполнены мероприятия, направленные на снижение деформаций и получение требуемой геометрической формы конструкции	1.2.9	ТУ 25.11.10-001-04948902-2023	соответствует	С
10	Конструкции при воздействии открытого огня при пожаре должны сохранять в зависимости от их вида несущую способность и/или целостность, а в необходимых случаях также теплозащитную способность в течение установленного времени. Предел огнестойкости и класс пожарной опасности конструкций определяют на основе соответствующих нормативных документов либо путем испытаний и указывают в рабочей документации	1.2.10	ТУ 25.11.10-001-04948902-2023	соответствует	С

Заключение:

По результатам проведенных испытаний (исследований): Мобильный блок-контейнер, типа МБК, изготовитель ООО СТК «КРАУС», Юридический адрес: 127411, Россия, город Москва, Дмитровское шоссе, дом 157, строение 9, этаж 3, комната 162, кабинет 1, ИНН: 7743176470, ОГРН: 5167746181169, **соответствует требованиям** ТУ 25.11.10-001-04948902-2023 «МБКР – мобильный блок-контейнер раскладной МБК – мобильный блок-контейнер. Технические условия».

Исполнитель

Дата 10.04.2023 г.

Балашов Р.В.





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМР0
www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

001164

№ РОСС RU.32311.OC02.ПБ01.1024

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя)

ОРГАН ПО

СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и
местонахождение органа по
сертификации, выданшего
сертификат соответствия)

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о
сертифицированной продукции,
позволяющая провести
идентификацию)

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И
ИЗМЕРЕНИЯ**

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств
соответствия продукции)

ООО СТК «КРАУС». Юр. Адрес: 127411, Россия, город Москва, Дмитровское шоссе, дом 157, строение 9, этаж 3, комната 162, кабинет 1. ИНН: 7743176470 ОГРН: 5167746181169. Номер телефона/факс: +7-495-540-49-92. Электронная почта: info@kraust.ru
ООО СТК «КРАУС». Адрес места осуществления деятельности: 127411, Россия, город Москва, Дмитровское шоссе, дом 157, строение 9, этаж 3, комната 162, кабинет 1. ИНН: 7743176470 ОГРН: 5167746181169. Номер телефона/факс: +7-495-540-49-92. Электронная почта: info@kraust.ru

Орган по сертификации "СТАНДАРТ-ТЕСТ" Общество с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТ-ТЕСТ". Адрес: 115516, город Москва, Севастская ул, д. 23, эт./помещ. 1/IV ком./офис 5/1. Тел. 8(903) 445-19-52, адрес электронной почты: standard-test@yandex.ru ОГРН 1237700099471. Свидетельство № ARTALIX.RU.32311.OC02 от 20.02.2023 г.

Мобильный блок-контейнер, типа МБК; Мобильный блок-контейнер раскладной, типа МБКР, выпускаемые по ТУ 25.11.10-001-04948902-2023. Серийный выпуск.

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ.
(с изм. от 14.07.2022)

Код ОК11Д2

16.23.20

Код ТН ВЭД

9406 10 900 0

Показатели: Класс пожарной безопасности КМЗ: ГОСТ 30244-94 Группа горючести Г2- умеренногорючие; ГОСТ 30402-96 Группа воспламеняемости – В2 умеренновоспламеняемые; ГОСТ 30247.1-94 (ИСО 834-75) Степень огнестойкости – Класс IV. ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18; ГОСТ 30403-96; ГОСТ 30247.1-94; СП 2.13130.2020

Протокол испытаний № 32311.ИЛ02.ПБ1333, от 10.04.2023 года. Испытательная лаборатория «СТАНДАРТ-ТЕСТ» Общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ-ТЕСТ», № ARTALIX.RU.32311.ИЛ02 от 20.02.2023 года.

Заявка № ПБ01.И11024 от 27.03.2023 г., Акт отбора образцов № ПБ01.И11024 от 30.03.2023 г., сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.32311.OC02.СМК01.1817 от 11.04.2023 года, выдан ОС ООО «СТАНДАРТ-ТЕСТ» свидетельство № ARTALIX.RU.32311.OC02»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 11.04.2023 г. по 10.04.2026 г.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Балашов Р.В.

Балашов Р.В.

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Тышкова А.С.

Тышкова А.С.



ARTALIX

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС

регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО

www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

Испытательная лаборатория

«СТАНДАРТ-ТЕСТ»

Общество с ограниченной ответственностью

«СТАНДАРТ-ТЕСТ»

Свидетельство о подтверждении компетентности испытательной лаборатории на выполнение работ по проведению сертификационных испытаний в области пожарной безопасности,

рег. № ARTALIX.RU.32311.ИЛ02

действительно от 20 февраля 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ «СТАНДАРТ-ТЕСТ»

Балашов Р.В.

Протокол № 32311.ИЛ02.ПБ1333 от 10.04.2023г.

1	Полное наименование образца (пробы) продукции	Мобильный блок-контейнер, типа МБК
2	Заказчик	Общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ-ТЕСТ» Адрес: 115516, город Москва, Севанская ул, д. 23, эт./помещ. 1/IV ком./офис 5/1. ИНН 9724121006. Телефон: +79034451952. Адрес электронной почты: standard-test@yandex.ru
3	Заявитель	ООО СТК «КРАУС». Юр. Адрес: 127411, Россия, город Москва, Дмитровское шоссе, дом 157, строение 9, этаж 3, комната 162, кабинет 1, ИНН: 7743176470, ОГРН: 5167746181169, Номер телефона/факс: +7-495-540- 49-92. Электронная почта: torgkraust@gmail.com
4	Изготовитель	ООО СТК «КРАУС». Юр. Адрес: 127411, Россия, город Москва, Дмитровское шоссе, дом 157, строение 9, этаж 3, комната 162, кабинет 1, ИНН: 7743176470, ОГРН: 5167746181169, Номер телефона/факс: +7- 495-540-49-92. Электронная почта: torgkraust@gmail.com
5	Основание для исследований	Заявка №ПБ01.Н1024 от 27.03.2023 г.
6	Дата запроса на получение материала (данных) для исследований	27.03.2023 г.
7	Дата получения материала (данных) для исследований	27.03.2023 г.
8	Дата проведения исследований	27.03.2023 г. – 10.04.2023 г.
9	Использованные нормативные документы	соответствует требованиям Федерального закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ. (с изм. от 14.07.2022) Показатели: Класс пожарной безопасности КМЗ: ГОСТ 30244-94 Группа горючести Г2- умеренногорючие; ГОСТ 30402-96 Группавоспламеняемости – В2 умеренновоспламеняемые; ГОСТ 30247.1-94 (ИСО 834-75) Степень огнестойкости - Класс IV. ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18; ГОСТ 30403-96; ГОСТ 30247.1-94; СП 2.13130.2020
10	Условия окружающей среды	температура (21÷25) °С, влажность (53÷55) %, давление (730÷750) мм. рт. ст.

ИЛ «СТАНДАРТ-ТЕСТ» ООО «СТАНДАРТ-ТЕСТ»

Протокол сертификационных испытаний 32311.ИЛ02.ПБ1333 от 10.04.2023г.

Страница 1 из 4

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НБ06.Н05888

Срок действия с 11.04.2023 по 10.04.2026

№ 0001233

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11НБ06

Орган по сертификации продукции ООО "Эксперт-С". Адрес: 300045, РОССИЯ, Тульская обл, Тула г, Новомосковское ш, дом 54, помещение 3, 2 этаж, помещение 14. Телефон 8-487-274-0239, адрес электронной почты: s.eksp@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Мобильный блок-контейнер, типа МБК; Мобильный блок-контейнер раскладной, типа МБКР. Серийный выпуск.

код ОК
16.23.20

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 25.11.10-001-04948902-2023

код ТН ВЭД
9406 10 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО СТК «КРАУС». ОГРН: 5167746181169, ИНН: 7743176470, КПП: 771301001. Адрес: 127411, РОССИЯ, город Москва, Дмитровское шоссе, дом 157, строение 9, этаж 3, комната 162, кабинет 1, телефон: +7-495-540-49-92, адрес электронной почты: info@kraust.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО СТК «КРАУС». ОГРН: 5167746181169, ИНН: 7743176470, КПП: 771301001. Адрес: 127411, РОССИЯ, город Москва, Дмитровское шоссе, дом 157, строение 9, этаж 3, комната 162, кабинет 1, телефон: +7-495-540-49-92, адрес электронной почты: info@kraust.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 001/В-11/04/23 от 11.04.2023 года, выданный Испытательной лабораторией «Омнис-эксперт» (Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ29)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт

подпись
подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

КОПИЯ ВЕРНА



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.Н006.Н05888

Срок действия с 11.04.2023

по

10.04.2026

№ 0001233

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11NE06

Орган по сертификации продукции ООО "Эксперт-С". Адрес: 300045, РОССИЯ, Тульская обл, Тула г, Новомосковское ш, дом 54, помещение 3; 2 этаж, помещение 14. Телефон 8-487-274-0239, адрес электронной почты: s.eksp@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Мобильный блок-контейнер, типа МБК; Мобильный блок-контейнер раскладной, типа МБКР. Серийный выпуск.

код ОК
16.23.20

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 25.11.10-001-04948902-2023

код ТН ВЭД
9406 10 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО СТК «КРАУС» ОГРН: 5167746181169, ИНН: 7743176470, КПП: 771301001. Адрес: 127411, РОССИЯ, город Москва, Дмитровское шоссе, дом 157, строение 9, этаж 3, комната 162, кабинет 1, телефон: +7-495-540-49-92, адрес электронной почты: info@kraust.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО СТК «КРАУС». ОГРН: 5167746181169, ИНН: 7743176470, КПП: 771301001. Адрес: 127411, РОССИЯ, город Москва, Дмитровское шоссе, дом 157, строение 9, этаж 3, комната 162, кабинет 1, телефон: +7-495-540-49-92, адрес электронной почты: info@kraust.ru.

НА ОСНОВании

Протокол испытаний № 001/В-11/04/23 от 11.04.2023 года, выданный Испытательной лабораторией «Омнис-эксперт» (Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ29)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт

[Подпись]
подпись

[Подпись]
подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

КОПИЯ ВЕРНА



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.Н006 Н05888

Срок действия с 11.04.2023

по 10.04.2026

№ 0001233

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11Н006

Орган по сертификации продукции ООО "Эксперт-С". Адрес: 300045, РОССИЯ, Тульская обл, Тула г, Новомосковское ш, дом 54, помещение 3, 2 этаж, помещение 14. Телефон 8-487-274-0239, адрес электронной почты: s.eksp@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Мобильный блок-контейнер, типа МБК; Мобильный блок-контейнер раскладной, типа МБКР. Серийный выпуск.

код ОК
16.23.20

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 25.11.10-001-04948902-2023

код ТН ВЭД
9406 10 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО СТК «КРАУС». ОГРН: 5167746181169, ИНН: 7743176470, КПП: 771301001. Адрес: 127411, РОССИЯ, город Москва, Дмитровское шоссе, дом 157, строение 9, этаж 3, комната 162, кабинет 1, телефон: +7-495-540-49-92, адрес электронной почты: info@kraust.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО СТК «КРАУС». ОГРН: 5167746181169, ИНН: 7743176470, КПП: 771301001. Адрес: 127411, РОССИЯ, город Москва, Дмитровское шоссе, дом 157, строение 9, этаж 3, комната 162, кабинет 1, телефон: +7-495-540-49-92, адрес электронной почты: info@kraust.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 001/В-11/04/23 от 11.04.2023 года, выданный Испытательной лабораторией «Омнис-эксперт» (Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ29)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись

[Signature]
подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Испытательная лаборатория «Омнис-эксперт»
Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ29
 Срок действия с 08.11.2022 года по 07.11.2025 года
 Адрес: 143600, Россия, Московская область, город Волоколамск, Северное шоссе, 16Б

Утверждаю:
 Начальник лаборатории



И.П. Смирнов
 11.04.2023 года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 001/В-11/04/23 от 11.04.2023 года

Заказчик испытаний, адрес заказчика ¹	ООО СТК «КРАУС». Адрес: 127411, РОССИЯ, город Москва, Дмитровское шоссе, дом 157, строение 9, этаж 3, комната 162, кабинет 1
Наименование объекта испытаний ¹	Мобильный блок-контейнер, типа МБК
Изготовитель ¹	ООО СТК «КРАУС». Адрес: 127411, РОССИЯ, город Москва, Дмитровское шоссе, дом 157, строение 9, этаж 3, комната 162, кабинет 1
План (метод) отбора образцов ¹	Отбор образцов произведен в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020, акт отбора образцов № 001/В-11/04/23
Идентификационный номер образца	№ 001/В-11/04/23
Испытания проведены на соответствие требованиям	ТУ 25.11.10-001-04948902-2023

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Инженер-испытатель: Н.И. Назаров

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
Тип сооружения	ТУ 25.11.10-001-04948902-2023	Модульное здание	Соответствует требованию
Тип конструкции	ТУ 25.11.10-001-04948902-2023	Блочно-модульная, сборно-разборная, свободной конфигурации	Соответствует требованию
Модульное здание состоит из блок-контейнеров (модулей)	ТУ 25.11.10-001-04948902-2023	6055х2435х2675 - 1 шт.	6055х2435х2675 - 1 шт
Габаритные размеры модульного здания по осям -длина -ширина -высота	ТУ 25.11.10-001-04948902-2023	6055 мм 2435 мм 2675 мм	6055 мм 2435 мм 2675 мм
Площадь застройки:	ТУ 25.11.10-001-04948902-2023	14,744 м.кв.	14,744 м.кв.
Тип утепления	ТУ 25.11.10-001-04948902-2023	Минеральная плита на основе базальта	Соответствует требованию
Коэффициент теплосопротивления (м2*С0/Вт)	ТУ 25.11.10-001-04948902-2023	В соответствии с и СП 20.13330.2016	Соответствует требованию

¹ Информация представлена заказчиком

Испытательная лаборатория «Омнис-эксперт»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ29

Срок действия с 08.11.2022 года по 07.11.2025 года

Адрес: 143600, Россия, Московская область, город Волоколамск, Северное шоссе, 16Б

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
Максимально допустимая нагрузка. - нагрузка пол - снеговая нагрузка - ветровая нагрузка	ТУ 25.11.10-001-04948902-2023	В соответствии с СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»	Соответствует требованию
Масса, т	ТУ 25.11.10-001-04948902-2023	2,25	2,25

Примечания:

1. Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания. Результаты испытаний относятся к предоставленным Заказчиком образцам.
2. Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.
3. Методики проведения испытаний включены в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технических регламентов.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ