



ООО «ШЕЛЛРОКК»

ОГРН 1237700462427

ИНН 9726048866 КПП 772601001

117535, г. Москва, 3-ий Дорожный проезд, д.6, к.2, кв.54

Телефон 8 800 101 24 13

Почта info@shellrockk.ru

Генеральному директору
ООО СТК «КРАУС»
Акимовой Е.А.

Исх. № 52 от 15.04.2024

Уважаемая Елена Александровна!

В соответствии с договором № СТК 24/870 от 13.02.2024 (далее – договор), заключенному между ООО СТК «Краус» (поставщик) и ООО «ШЕЛЛРОКК» (покупатель), поставщик осуществил поставку, сборку и установку следующего Товара:

Наименование	Ед. изм.	Кол-во
Модульное здание из четырех блок-контейнеров МБК со сборкой и установкой на объекте «Московская область, г.Мытищи, ул.Колонцова, д.4, цех № 8 АО «МЕТРОВАГОНМАШ»	шт.	1
Модульное здание из двух блок-контейнеров МБК со сборкой и установкой на объекте «Московская область, г.Мытищи, ул.Колонцова, д.4, цех № 8 АО «МЕТРОВАГОНМАШ»	шт.	1

Покупателем выявлены недостатки Товара, изложенные в приложении к настоящему письму – Акте о выявленных недостатках. Дополнительно данный акт был направлен в адрес поставщика по телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного документооборота с помощью оператора электронного документооборота (ЭДО).

Приложение: 1. Акт о выявленных недостатках № 1 от 15.04.2024

Генеральный директор



Бусел Е.А.

АКТ № 1
о выявленных недостатках

г. Москва

15 апреля 2024г.

Общество с ограниченной ответственностью Строительно-транспортная компания «Краус» (ООО СТК «Краус»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Акимовой Е.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛПРОКК» (ООО «ШЕЛПРОКК»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Бусела Е. А., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, а раздельно Сторона, составили настоящий Акт о нижеследующем:


1. В соответствии с Договором № СТК 24/870 от 13.02.2024 и Спецификации № 1 от 13.02.2024 г. Поставщик осуществил поставку, сборку и установку следующего Товара:

Наименование	Ед. изм.	Кол-во
Модульное здание из четырех блок-контейнеров МБК со сборкой и установкой на объекте «Московская область, г.Мытищи, ул.Колонцова, д.4, цех № 8 АО «МЕТРОВАГОНМАШ»	шт.	1
Модульное здание из двух блок-контейнеров МБК со сборкой и установкой на объекте «Московская область, г.Мытищи, ул.Колонцова, д.4, цех № 8 АО «МЕТРОВАГОНМАШ»	шт.	1

2. Покупателем выявлены следующие недостатки Товара:


Лестница:

- Покраска лестницы имеет потертости, полученные при монтаже, в местах сварки имеются ржавые пятна.
- Крепеж пятки лестницы не обеспечивает прижим к поверхности, анкера смонтированы с нарушением.

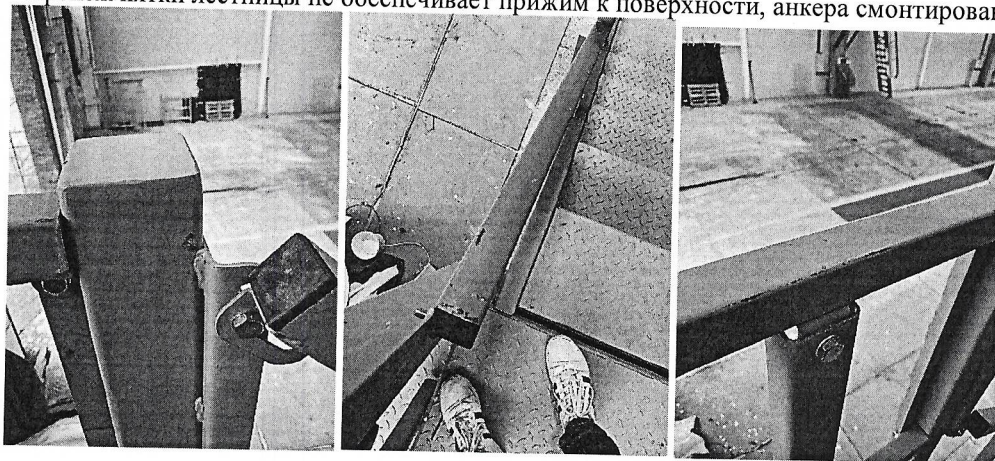

Каркас:

- При монтаже нижнего модуля выгнуто монтажное отверстие с потерей ЛКП.

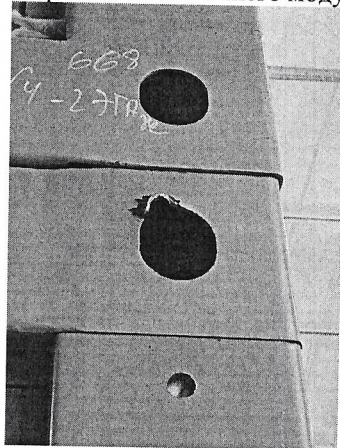

1 этаж:

- На стене напротив входной двери, а также справа от неё имеются вмятины на обшивке панели.


2 этаж:

- На соединительной планке слева от двери царапины с повреждением ЛКП.

- Фрамуга открывающегося окна при закрытии упирается в раму окна. Не обеспечено соединение оконных рам между собой.

Лестница:

- Покраска лестницы имеет потертости, полученные при монтаже, в местах сварки имеются ржавые пятна.
- Крепеж пятки лестницы не обеспечивает прижим к поверхности, анкера смонтированы с нарушением.

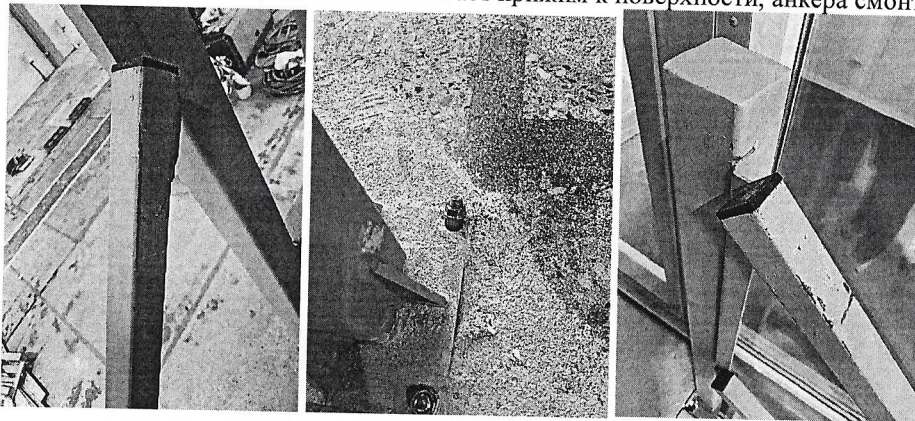

Каркас:

- При монтаже модульного здания нарушено ЛКП впоследствии это приведет к коррозии.

1 этаж:

- На стене слева от входной двери имеются вмятины и царапины на обшивке панели.
- Прижимная кромка входной двери «рихтовалась» молотком, вследствие чего полностью нарушена линейная грань.



2 этаж:

- Фрамуга открывающегося окна при закрытии упирается в раму окна. Не обеспечено соединение оконных рам между собой.

3. Срок устранения Поставщиком недостатков, указанных в п.2 настоящего Акта, 18 апреля 2024г.

ПОСТАВЩИК:
ООО СТК «Краус»

Генеральный директор:

_____/ Е.А. Акимова/

М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО «ШЕЛПРОКК»

Генеральный директор:

Бусел Е. А./

М.П.

