



МОСКОВСКАЯ СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

(СИСТЕМА «МОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ»)

Регистрационный № РОСС RU.32036.04ЯЛО1

в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии



Орган по сертификации «МСС-МАДИ» № RU.MCC.O.186

125319, г. Москва, Ленинградский проспект, д.64 тел.: (499) 155-0765, факс (499) 155-0765

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU.MCC.186.366.37327

Срок действия с 12 октября 2022 г. по 12 октября 2024 г.

Выдан: Общество с ограниченной ответственностью «АБЗ-МЫТИЩИ»,
ИНН 5029189936

141006, М.О., г. Мытищи, Волковское шоссе, вл.6А, стр.1, тел.: (495) 586-8433; факс: (495) 586-6233

Настоящий сертификат удостоверяет, что смесь асфальтобетонная горячая
мелкозернистая тип В марка II для плотного асфальтобетона

(серийный выпуск)

код ОКПД 2 23.99.13.111

ООО «РС Гарант»

Соответствует требованиям: ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия».

М.О. г. Мытищи, ул. Заводская - 02.11.23 - 25,80 тн

М.О. г. Мытищи, Метростроительная - 02.11.23 - 39,78 тн

Предоставляет право на применение Знака соответствия Системы «Мосстройсертификация»

М.О. г. Мытищи -

31.10.23 - 25,64 тн

Основания для выдачи:

- протокол сертификационных испытаний от 03.10.2022 г. №110, проведенных ИЦ «МСС-МАДИ»;
- отчет по результатам анализа состояния производства продукции от 12.09.2022 г. №33-1;
- решение о выдаче сертификата соответствия от 04.10.2022 г. №33-1.

Копия передана
Начальник лаборатории
ООО «АБЗ-МЫТИЩИ»
13.11.23

Дополнительная информация:

- действие сертификата соответствия не имеет территориальных ограничений.
- подтверждение действия сертификата соответствия без регистрации в Реестре МСС недействительно.



Руководитель

Органа по сертификации

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

Ю.Э. Васильев

Ю.Э. Васильев

Ю.Э. Васильев



05.04.2024 г.
Регистрация в Реестре
МСС №

(подпись)
М.П.

Сертификат соответствия без отмены его действия недействителен



ООО «АБЗ – МЫТИЩИ»

141006, М.О., г. Мытищи, Волковское шоссе, вл. 6А, стр.1

Тел.,: (495) 583-89-13; (495) 586-62-33

ПАСПОРТ № 1313

**Мелкозернистая смесь для плотного асфальтобетона тип В марка II
для верхнего слоя покрытия**

Наименование потребителя: ООО «ДС ГАРАНТ»

Адрес объекта: М.о., г.Мытищи, ул.Заводская

Дата изготовления: 02 ноября 2023г.

Количество смеси: 25,80 тн.(двадцать пять тонн, 800 кг.)


Температура отгружаемой смеси: 152 - 155⁰

Физико-механические показатели свойств

Наименование показателей	Показатели свойств	Требования ГОСТ 9128-2013
Водонасыщение, %	2,4	1,5 – 4,0
Предел прочности при сжатии, Мпа: при температуре 20°C - 50°C - 0°C	3,8 1,3 8,6	не менее 2,2 не менее 1,2 не более 12,0
Водостойкость	0,95	не менее 0,85
Водостойкость при длительном водонасыщении	0,88	не менее 0,75
Остаточная пористость, %	4,0	2,5 - 5,0
Пористость минеральной части, %	15,2	не более 22
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (Аэфф), Бк/кг	< 157	До 740,0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № RU.MCC.186.366.37327
(с 12.10.2022 г. по 12.10.2024 г.)

Начальник лаборатории

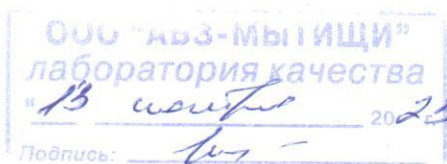

Е.А.Игнатьева



ООО «АБЗ – МЫТИЩИ»

141006, М.О., г. Мытищи, Волковское шоссе, вл. 6А, стр.1

Тел.,: (495) 583-89-13; (495) 586-62-33

П А С П О Р Т № 1319

**Мелкозернистая смесь для плотного асфальтобетона тип В марка II
для верхнего слоя покрытия**

Наименование потребителя: ООО «ДС ГАРАНТ»

Адрес объекта: М.о., г.Мытищи, МЕТРОВАГОНМАШ

Дата изготовления: 03 ноября 2023г.

Количество смеси: 39,78 тн. (тридцать девять тонн, 780 кг.)

Температура отгружаемой смеси: 152 - 155⁰

Физико-механические показатели свойств

Наименование показателей	Показатели свойств	Требования ГОСТ 9128-2013
Водонасыщение, %	2,2	1,5 – 4,0
Предел прочности при сжатии, Мпа: при температуре 20°C - 50°C - 0°C	3,8 1,2 8,1	не менее 2,2 не менее 1,2 не более 12,0
Водостойкость	0,92	не менее 0,85
Водостойкость при длительном водонасыщении	0,88	не менее 0,75
Остаточная пористость, %	4,0	2,5 - 5,0
Пористость минеральной части, %	15,2	не более 22
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (Аэфф), Бк/кг	< 157	До 740,0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № RU.MCC.186.366.37327

(с 12.10.2022 г. по 12.10.2024 г.)

Начальник лаборатории



Е.А.Игнатьева



ООО «АБЗ – МЫТИЩИ»

141006, М.О., г. Мытищи, Волковское шоссе, вл. 6А, стр.1

Тел.,: (495) 583-89-13; (495) 586-62-33

ПАСПОРТ № 1301

**Мелкозернистая смесь для плотного асфальтобетона тип В марка II
для верхнего слоя покрытия**

Наименование потребителя: ООО «ДС ГАРАНТ»

Адрес объекта: М.о., г.Мытищи

Дата изготовления: 31 октября 2023г.

Количество смеси: 25,64 тн. (двадцать пять тонн, 640 кг.)

Температура отгружаемой смеси: 152 - 155⁰


Физико-механические показатели свойств

Наименование показателей	Показатели свойств	Требования ГОСТ 9128-2013
Водонасыщение, %	3,1	1,5 – 4,0
Предел прочности при сжатии, Мпа: при температуре 20°C - 50°C - 0°C	3,8 1,2 7,8	не менее 2,2 не менее 1,2 не более 12,0
Водостойкость	0,92	не менее 0,85
Водостойкость при длительном водонасыщении	0,88	не менее 0,75
Остаточная пористость, %	4,0	2,5 - 5,0
Пористость минеральной части, %	15,2	не более 22
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (Аэфф), Бк/кг	< 157	До 740,0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № RU.MCC.186.366.37327

(с 12.10.2022 г. по 12.10.2024 г.)

Начальник лаборатории

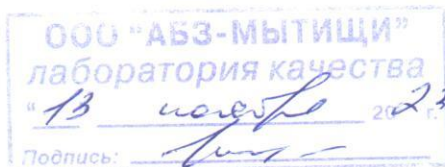

Е.А.Игнатьева