

ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

Исполнительная документация

**«Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением
трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи,
ул. Колонцова, 4», территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ»**

131-23-НБКЗ

**Наружные сети водоснабжения и канализации.
Переустройство хозпитьевого водопровода (В1)**

НБКЗ-В1-Г

Монтаж водопровода В1 в здании гаража

Том 11

Экземпляр 1

Московская область, г.о. Мытищи

131-23-НВКЗ «Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4.». Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозяйственного водопровода (В1).

Реестр исполнительной документации ООО "КиКГЕОСТРОЙ"

№ п/п	Наименование документа	№ акта, чертежа, разрешения, журнала и др.	Количество листов	Страница по списку
1	2	3	4	5
1	АОСР Монтаж водопровода В1 в здании гаража	№ 131-23-НВКЗ-В1-Г-01	1	1
2	Исполнительная схема Монтаж водопровода В1 в здании гаража		1	2
3	Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17-110х6,6 - паспорт качества б/н от 31.05.2023 г.		1	3
4	Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17-110х6,6 - сертификат соответствия №РОСС RU С-RU.АЮ64.В.00076/22 с 16.06.2022 по 15.06.2025г.		1	4
5	Втулка ПЭ100 SDR17 Ду100мм, под фланец - паспорт качества №2605 от 26.03.2021г.		1	5
6	Фланец стальной Ду90мм - сертификат соответствия		3	6-8
7	Болт М16, шайба М16 - сертификат соответствия		9	9-17
8	Редукционная муфта 110*90 GF(Переход электросварной) - паспорт изделия б/н от 21.09.2017 г.		1	18
9	Отвод ПЭ100 Ду 110 GF - паспорт изделия б/н от 22.10.2020 г.		1	19

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Составил:

Инженер ПТО

(фамилия, инициалы)

(подпись)

Принял:

(фамилия, инициалы)

(подпись)

Объект капитального строительства:

«Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4», территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Застройщик (технический заказчика, эксплуатирующая организация или региональный оператор):

ООО «Проминжиниринг», ИНН 7734001650, ОГРН 11477481394406, КПП 770801001, 107140, г. Москва,

ул. Русаковская, д.13, помещение ХХ-4, тел. +7(495) 909-93-48, член саморегулируемой Ассоциации строителей

«Саморегулируемая организация «Строительные допуски», ИНН 7714322214, ОГРН 107799011045, регистрационный номер СРО-С-187-26012010 от 27.07.2018г.

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является – для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс – для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)

Лицо, осуществляющее строительство: ООО «КиКГЕОСТРОЙ», ОГРН 1127747247704, ИНН 7709918820, 109004, Г.МОСКВА, УЛ. ЗЕМЛЯНОЙ ВАЛ, Д.65, КВ.59, тел. +7 (495) 915-24-71, член саморегулируемой ассоциации СРО «МАС» регистрационный номер СРО-С-148-24122009 от 12.03.2013г.

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации: ООО «КиКГЕОСТРОЙ», ОГРН 1127747247704, ИНН 7709918820, 109004, Г.МОСКВА, УЛ. ЗЕМЛЯНОЙ ВАЛ, Д.65, КВ.59, тел. +7 (495) 915-24-71, член саморегулируемой ассоциации СРО «Объединение проектировщиков «УниверсалПроект», регистрационный номер СРО-П-179-12122012 от 20.10.2022г.

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)

Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию:

1. ООО «ШЕЛПРОКК», ОГРН 1237700462427, ИНН 9726048866, 117535, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ, ПРОЕЗД 3-Й ДОРОЖНЫЙ, Д. 6, К. 2, член саморегулируемой ассоциации «Архитектурное наследие», регистрационный номер СРО-С-230-07092010

2. ООО «ЭлектроЭнергетика», ОГРН 1175074004698, ИНН 5037011400, 142281, Московская обл., г. Протвино, Кременковское ш., д. 5, член саморегулируемой ассоциации «Объединение Специализированных Организаций Профессиональные Строители», регистрационный номер СРО-С-219-21042010

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)

АКТ**освидетельствования скрытых работ**

№ 131-23-НВКЗ-В1-Г-01

"07" сентября 2023г.

(дата составления акта)

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля:

Ведущий инженер строительного контроля ООО «Проминжиниринг» Дураев В. Ю., приказ №5 от 03.08.2023г.

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)

Представитель лица, осуществляющего строительство:

Руководитель проекта ООО «КиКГЕОСТРОЙ» Шевчук К.А. приказ №2-МВМ от 01.07.2023г.

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства): Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» Кесслер Ю.Ф., приказ №1СК-МВМ от 03.07.2023г., идентификационный номер НОСТРОЙ С-77-118776

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:

--

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименования, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:

Начальник участка ООО «ШЕЛПРОКК» Перевизнык А.П., приказ №1 от 01.08.2023г.

Главный инженер ООО «ЭлектроЭнергетика» Юрченко В. И., приказ № 1/08 от 04.08.2023г.

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:

(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

произвели осмотр работ, выполненных

ООО "ШЕЛПРОКК", ООО "ЭлектроЭнергетика"

(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:

Монтаж водопровода В1 в здании гаража

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектной документации

131-23-НВКЗ «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозяйственного водопровода (В1). Руководитель проекта В. Е. Липатов.

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)

3. При выполнении работ применены:

Реестр документов качества №131-23-НВКЗ-В1-Г-01 от 07.09.2023г.

(наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым требованиям:

Исполнительная схема №01 Монтаж водопровода В1 в здании гаража

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)

5. Даты: начала работ: «01» сентября 2023 г.

окончания работ: «07» сентября 2023 г.

6. Работы выполнены в соответствии: 131-23-НВКЗ «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозяйственного водопровода (В1). СП 45.13330.2017. «Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты». СП48.13330.2019 Свод правил. Организация строительства.

(наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации)

7. Разрешается производство последующих работ

(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

Дополнительные сведения: отсутствуют

Акт составлен в 5 (пяти) экземплярах.

Приложения:

Документы перечисленные в п.3 и п.4 настоящего акта

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля

Дураев В. Ю.

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство

Шевчук К. А.

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства)

Кесслер Ю.Ф.

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

Перевизник А. П.

(фамилия, инициалы, подпись)


Юрченко В. И.

(фамилия, инициалы, подпись)


Представители иных лиц

(фамилия, инициалы, подпись)

План участка производства работ

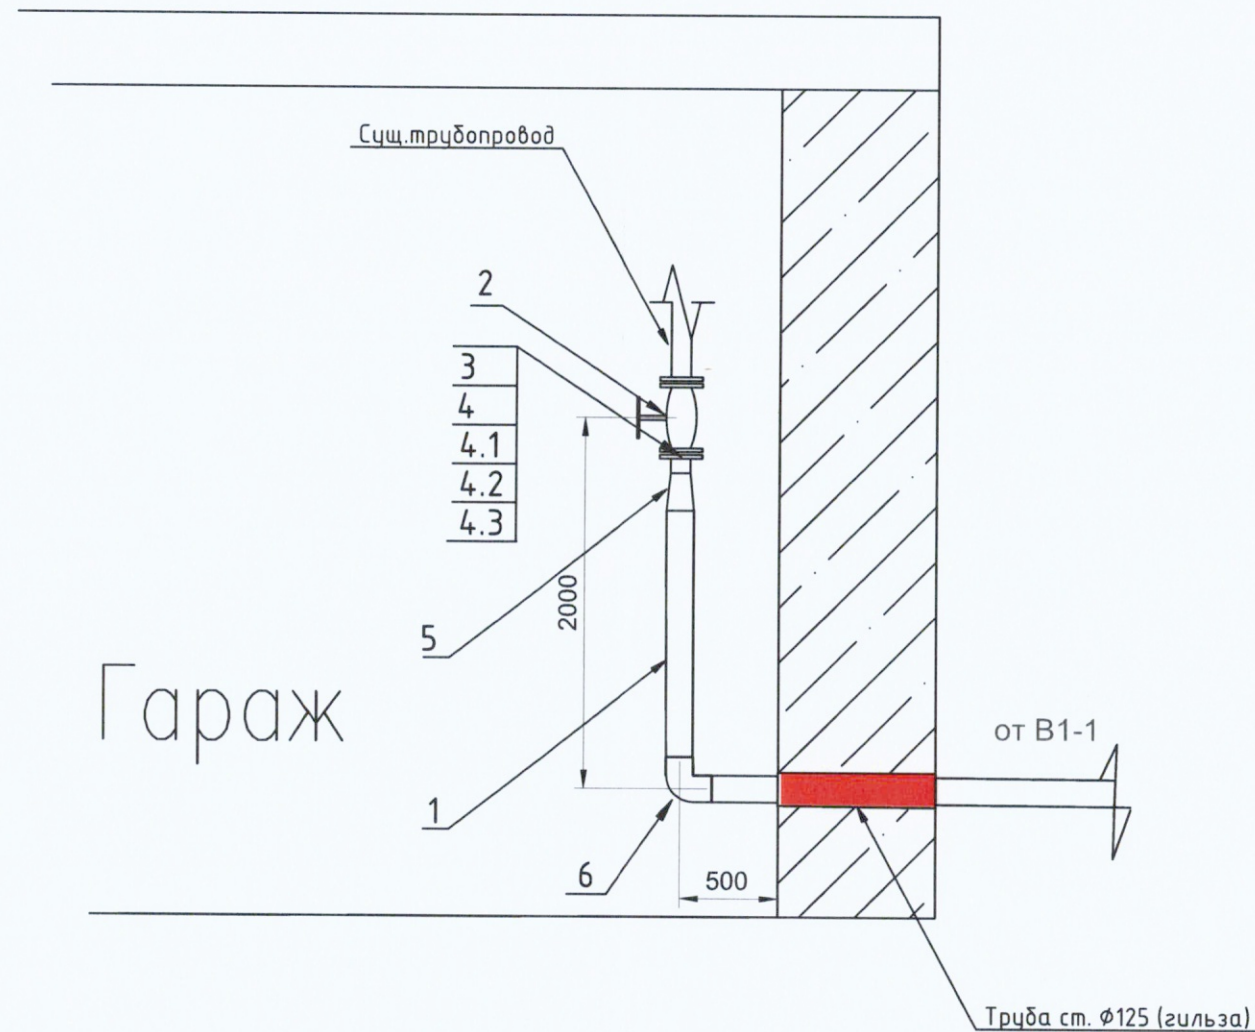

Ситуационный план

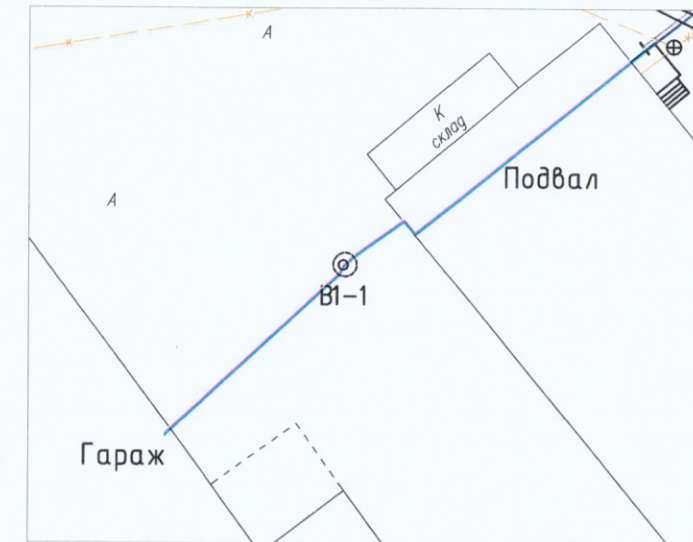

Ведомость смонтированных материалов и оборудования

Поз.	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17- 110х6,6	м	2,50	
2	Задвижка DN 80	шт	1	Существующая
3	Втулка под фланец ПЭ100 диаметром 110мм	шт	1	
4	Стальной фланец под ПЭ100 Ду90	шт	1	
4.1	Болт М16*80	шт	8	
4.2	Гайка М16	шт	8	
4.3	Шайба М16	шт	16	
5	Редукционная муфта 110*90 GF	шт	1	
6	Отвод ПЭ100 Ду 110 GF	шт	1	

Handwritten signature

Согласовано...					
Изм. №	подл.				
Инв. №	подл.				
Подп. и дата					
Взам. инв. №					

					2023				131-23-НБКЗ
									Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Руков. проекта				Шевчук К.А.	07.09				Наружные сети водоснабжения и канализации
Ген. директор				Кесслер Ю.Ф.	07.09				Перестройка хозяйственного водопровода В1
Нач. участка				Перевизнык А.П.	07.09				Исполнительная схема №01
Гл. инженер				Юрченко В.И.	07.09				Монтаж водопровода В1 в здании гаража
									ООО "КиКГЕОСТРОЙ"

**Реестр № Р-131-23-НВКЗ-В1-Г-01 от 07.09.2023г. документов о качестве
к Акту освидетельствования скрытых работ
№ 131-23-НВКЗ-В1-Г-01 от 07.09.2023г.**

Объект: «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозяйственного водопровода.

№ п/п	Наименование изделия	Документ качества	№ документа	Дата документа	Количество листов
1	Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17-110x6,6	Паспорт качества	б/н	От 31.05.2023г.	1
		Сертификат соответствия	№РОСС RU C-RU.АЮ64.В.00076/22	С 16.06.2022 по 15.06.2025г.	1
2	Втулка ПЭ100 SDR17 Ду100мм, под фланец	Паспорт качества	№2605	От 26.03.2021г.	1
3	Фланец стальной Ду90мм	Сертификат соответствия	№ РОСС CN.НА39.Н00267/22	С 09.08.2022 по 08.08.2025г.	3
4	Болт М16	Сертификат соответствия	№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП26.24713	С 07.10.2022 по 06.10.2025г.	9
5	Шайба М16				
6	Редукционная муфта 110*90 GF (Переход электросварной)	Паспорт изделия	б/н	От 21.09.2017г.	1
7	Отвод ПЭ100 Ду 110 GF	Паспорт изделия	б/н	От 22.10.2020г.	1
Итого :					17

Составил:

Главный инженер ООО "ЭлектроЭнергетика"

Юрченко В. И.

(должность)

(фамилия, инициалы, подпись)



АО «Орелсибгазппарат»

302008 г. Орел, ул. Машиностроительная, д. 6
т/ф (4862) 72-37-89, 72-56-30



АО64

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

на трубы из полиэтилена для подземных водопроводов ГОСТ 18599-2001(изм.1,2)

Партия № 614	Типоразмер ПЭ 100 SDR 17- 110х6,6 питьевая
Дата изготовления: 05.2023г.	Марка сырья: полиэтилен HD 03594 PE
Размер партии: 5000 п/м	ТУ 20.1610-014-81060768-2018

Сертификат соответствия № РОСС RU С-RU.АЮ64.В.00076/22 от 16.06.2022 г.

Сроки хранения: на открытой площадке (-50°C - +50°C) – не более 6 месяцев;

на закрытой (-50°C - +50°C) – не более 24 месяцев со дня выпуска.


№ п/п	Наименование показателя	Норма по ГОСТ 18599-2001	Результаты испытаний
1	Внешний вид поверхности	п.5.2.1	Соответствует
2	Номинальный наружный диаметр	110,0-110,7	110,7
3	Толщина стенки, мм	6,6-7,4	6,6-6,9
4	Овальность трубы, мм	2,2	1,0
5	Относительное удлинение при разрыве, % не менее	350	350

Заключение: Соответствует ГОСТ 18599-2001

Ответственный за
контроль качества

Дёмин С. А.

Дата выдачи

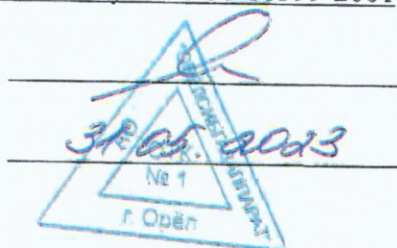

г. Орел 05.05.2023



КОПИЯ ВЕРНА
РУК. ПРОЕКТА
ШЕВЧУК К. А.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (обязательная сертификация)

№ РОСС RU C-RU.АЮ64.В.00076/22

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Орелсибгазаппарат» (АО «Орелсибгазаппарат»). Место нахождения и место осуществления деятельности: 302008, Россия, Орловская область, город Орел, улица Машиностроительная, дом. 6, помещение 1. ОГРН: 1025700778542. ИНН: 5752020387. Телефон: (4862) 72-37-89. Адрес электронной почты: osga2010@yandex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Орелсибгазаппарат» (АО «Орелсибгазаппарат»). Место нахождения и место осуществления деятельности: 302008, Россия, Орловская область, город Орел, улица Машиностроительная, дом. 6, помещение 1. ОГРН: 1025700778542. ИНН: 5752020387. Телефон: (4862) 72-37-89. Адрес электронной почты: osga2010@yandex.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А. Место осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 65, стр.1; 129110, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47, стр. 1. ОГРН: 1037739013355. ИНН: 7725081144. Телефон: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Трубы напорные из полиэтилена ПЭ100 для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения диаметром 20-630 мм, с любым стандартным размерным отношением SDR

ГОСТ 18599-2001 с изм. №1, №2 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия»

Серийный выпуск

Код ОКПД 2: 22.21.21.122

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3917 21 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 18599-2001 Табл. 5, п. 5.1

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний №№ 150622-1, 150622-2, 150622-3 от 15.06.2022 Испытательной лаборатории полимерных труб и фитингов ООО «Полиакцент», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21HC73

Акт о результатах анализа состояния производства (АСП) № 0159/АА от 29.03.2022 ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.10АЮ64.

Свидетельство о государственной регистрации ВУ.70.06.01.013.Е.000937.03.18 от 20.03.2018 выдано ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.06.2022 по 15.06.2025

КОПИЯ
РУК. ПРОЕКТА
ШЕВЧУК К. А.

Руководитель (заместитель
руководителя) органа по сертификации

(подпись)

Чесноков Сергей Борисович


(фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Шемякин Георгий Валентинович

(фамилия, имя, отчество)



Общество с ограниченной ответственностью
«Климовский трубный завод»



группа
ПОЛИПЛАСТИК

ОГРН 1025002689601
ИНН/КПП: 5021012366/502101001
142182, Московская область, город Подольск,
пр.д.д. Беринковский (Климовск мкр.), дом 10

Тел.: +7 (495) 585 13 40
Факс: +7 (495) 580-57-82
ktr@polyplastic.ru
www.polyplastic.ru

Интегрированная система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) и ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015)
Сертификат соответствия № РОСС RU.ИС11.Н00129 от 16.10.2019 г.



Паспорт качества № 2605

Детали соединительные из
полиэтилена литьевые для напорных
трубопроводов

ТУ 22.21.29-042-73011750-2018 с изм. №
1,2

Не подлежат обязательной сертификации
Свидетельство о гос. регистрации № RU.77.99.32.013.E.001181.04.19 от 01.04.2019
Сертификат соответствия № RQ RU.1301.H00171 с 16.11.2020
Сертификат соответствия № С-РТЭ.002.ТУ.00848 с 23.05.2019
Сертификат соответствия № РОАЧО.RU.1401.H00361 с 30.05.2018

Условное обозначение продукции: Втулка под фланец ПЭ100 ГАЗ/ВОДА 110 SDR17/17,6 0,6 МПа/ 1,0 МПа Тип 2
№ партии: 07-21-11008
Дата изготовления: с 16.03.2021 по 26.03.2021
Размер партии, шт: 282
Марка сырья: Н 1000 PCI Black

№	Наименование показателя	Значение показателя по НД	Значение показателя фактическое
1	Внешний вид	Таблица 10, п.1	Соответствует
2	Средний наружный диаметр D1, мм	110+0,7	110,0 - 110,7
3	Толщина стенки Es, мм	6,6+0,8	6,9 - 7,0
4	Овальность D1, мм, не более	1,7	0,5
5	Размер L2, мм, не менее	82	93
6	Размер Z, мм, не менее	130	140,5
7	Размер Df, мм	157-3,2	156,5
8	Размер b, мм	19,0+1,0	20,0
9	Стойкость к внутреннему давлению при 20 °С при кольцевом напряжении 12,0 МПа, ч, не менее	100	102*
10	Стойкость к внутреннему давлению при 80 °С при кольцевом напряжении 5,4 МПа, ч, не менее	165	167*
11	Стойкость к внутреннему давлению при 80 °С при кольцевом напряжении 5,0 МПа, ч, не менее	1000	1000*
12	Термостабильность (время окислительной индукции) при 200 °С, мин, не менее	20	20*
13	Стойкость к осевому растяжению сварного шва при стыковой сварке деталей с трубным концом номинальным наружным диаметром ≥ 90 мм, тип разрушения по сварному шву	Пластический	Пластический*

Рег.№ УП-02082827



Стр.1 из 2 Паспорта качества №2605

КОПИЯ ВЕРНА
РУК. ПРОЕКТА
ШЕВЧУК К.А.



ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС CN.НА39.Н00267/22

Срок действия с 09.08.2022

по 08.08.2025

№ 0087128

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег.№ RA.RU.10НА39, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Лидер", 117630, РОССИЯ, город Москва, шоссе Старокалужское, дом 62, этаж 2, помещение VIII, комнаты 12, 13, Тел: +7 4996820193, E-mail: lider.certification@gmail.com

ПРОДУКЦИЯ Фланец, расточенный под ПЭ втулку (согласно приложению бланк №0019807, №0019808)
Серийный выпуск

код ОК 034-2014
(КПЕС 2008)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 33259-2015

код ТН ВЭД
7307910000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ BAODING PINGYILU IM & EX TRADING CO.,LTD

Место нахождения: Китай, No.050, AREA 2, FLOOR1, HEDAO INTERNATIONAL BAG & CASE MARKET, BAIGOU TOWN, BAODING CITY, HEBEI PROVINCE

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ТД РостФитинг»

Место нахождения: 125124, Россия, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 7, эт.3, пом.Х, ком.58

Телефон: +7(499) 500-96-74 Адрес электронной почты: info@rostfiting.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 2022-NSP-08-2113 от 08.08.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "НИИСЕРТ" (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32438.04РСТ0.002)

КОПИЯ ВЕРНА
РУК. ПРОЕКТА
ШЕВЧУК К.А.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

М.П.

Эксперт

подпись
подпись



М.В. Петрунин
инициалы, фамилия

Н.А. Рожкова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0019807

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС CN.НА39.Н00267/22

7307910000

Фланец, расточенный под ПЭ втулку:

Фланец d 100, расточенный под ПЭ втулку d 110 PN10
Фланец d 100, расточенный под ПЭ втулку d 110 PN16
Фланец d 100, расточенный под ПЭ втулку d 125 PN10
Фланец d 100, расточенный под ПЭ втулку d 125 PN16
Фланец d 125, расточенный под ПЭ втулку d 140 PN10
Фланец d 125, расточенный под ПЭ втулку d 140 PN16
Фланец d 150, расточенный под ПЭ втулку d 160 PN10
Фланец d 150, расточенный под ПЭ втулку d 160 PN16
Фланец d 150, расточенный под ПЭ втулку d 180 PN10
Фланец d 150, расточенный под ПЭ втулку d 180 PN16
Фланец d 20, расточенный под ПЭ втулку d 25 PN10
Фланец d 20, расточенный под ПЭ втулку d 25 PN16
Фланец d 200, расточенный под ПЭ втулку d 200 PN10
Фланец d 200, расточенный под ПЭ втулку d 200 PN16
Фланец d 200, расточенный под ПЭ втулку d 225 PN10
Фланец d 200, расточенный под ПЭ втулку d 225 PN16
Фланец d 25, расточенный под ПЭ втулку d 32 PN10
Фланец d 25, расточенный под ПЭ втулку d 32 PN16
Фланец d 250, расточенный под ПЭ втулку d 250 PN10
Фланец d 250, расточенный под ПЭ втулку d 250 PN16
Фланец d 250, расточенный под ПЭ втулку d 280 PN10
Фланец d 250, расточенный под ПЭ втулку d 280 PN16
Фланец d 300, расточенный под ПЭ втулку d 315 PN10
Фланец d 300, расточенный под ПЭ втулку d 315 PN16
Фланец d 32, расточенный под ПЭ втулку d 40 PN10
Фланец d 32, расточенный под ПЭ втулку d 40 PN16
Фланец d 350, расточенный под ПЭ втулку d 355 PN10
Фланец d 350, расточенный под ПЭ втулку d 355 PN16
Фланец d 40, расточенный под ПЭ втулку d 50 PN10
Фланец d 40, расточенный под ПЭ втулку d 50 PN16
Фланец d 400, расточенный под ПЭ втулку d 400 PN10
Фланец d 400, расточенный под ПЭ втулку d 400 PN16
Фланец d 50, расточенный под ПЭ втулку d 63 PN10
Фланец d 50, расточенный под ПЭ втулку d 63 PN16
Фланец d 500, расточенный под ПЭ втулку d 450 PN10
Фланец d 500, расточенный под ПЭ втулку d 450 PN16
Фланец d 500, расточенный под ПЭ втулку d 500 PN10
Фланец d 500, расточенный под ПЭ втулку d 500 PN16

КОПИЯ ВЕРНА
РУК. ПРОЕКТА
ШЕВЧУК К.А.



Н.А. Рожкова
инициалы, фамилия

Руководитель органа

Эксперт

М.П.

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0019808

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС CN.НА39.Н00267/22

Фланец d 600, расточенный под ПЭ втулку d 560 PN10
Фланец d 600, расточенный под ПЭ втулку d 560 PN16
Фланец d 600, расточенный под ПЭ втулку d 630 PN 10
Фланец d 600, расточенный под ПЭ втулку d 630 PN 16
Фланец d 65, расточенный под ПЭ втулку d 75 PN10
Фланец d 65, расточенный под ПЭ втулку d 75 PN16
Фланец d 700, расточенный под ПЭ втулку d 710 PN 10
Фланец d 700, расточенный под ПЭ втулку d 710 PN 16
Фланец d 80, расточенный под ПЭ втулку d 90 PN10
Фланец d 80, расточенный под ПЭ втулку d 90 PN16
Фланец d 800, расточенный под ПЭ втулку d 800 PN10
Фланец d 800, расточенный под ПЭ втулку d 800 PN16



КОПИЯ ВЕРНА
РУК. ПРОЕКТА
ШЕВЧУК К.А.



М.П.

Руководитель органа

Эксперт

подпись
подпись

М.В. Петрунин

инициалы, фамилия

Н.А. Рожкова

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП26.24713
Срок действия с 07.10.2022 по 06.10.2025

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП26, Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ», 119017, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Пятницкая, д. 37, помещ. 1/1, офис 184, ИНН: 9705173168, ОГРН: 1227700390741, email: garant.cert@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Изделия крепежные без покрытия, с цинковым покрытием, в том числе покрытие горячий цинк; с цинк-ламельным покрытием, в том числе 480 и 720 часов испытаний солевым туманом; в том числе классов прочности 4,8; 5; 5,8; 6,4; 6,8; 8; 8,8; 10,0; 10,9; 12,0; 12,9; из коррозионно- и кислотостойких сталей А1, А2, А3, А4, А5 классов прочности 50, 70, 80; из чугуна, в том числе ковкого; дюймовый крепеж, крепеж с мелким шагом, крепеж с левой резьбой; в том числе с маркировкой STALMAX. (см. приложение №1-7).
Серийный выпуск.

код ОК
25.49.1код ТН ВЭД
См. Приложения**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**
Согласно приложениям**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** SHANGHAI MAIHONG TRADING CO., LTD.

Beneficiary address: Room 350, Building 1, NO 458, Fengcun road, Qingsun town, Fengxian area, Shanghai

Филиалы производства (см. приложение №8).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «1001 КРЕПЕЖ»

Адрес: Россия, 117546, г. Москва, Ступинский проезд, дом 1, пом/комн. II/1, ИНН: 7723889433, ОГРН: 5137746067179, телефон: 8 (800) 222-76-20, электронная почта: info@1001krep.ru

НА ОСНОВании Протокол испытаний №21961-ГРНТ/22 от 06.10.2022

Испытательная лаборатория ООО «ГАРАНТ» аттестат аккредитации № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ51 от 2022-07-11

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 1с ГОСТ Р 53603-2009. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись



А.С. Усольцев

инициалы, фамилия

Л.К. Слуцкая

инициалы, фамилия

Проверка
полноты
сертификации
соответствия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать качество (реализацию) продукции в соответствии с международным стандартом, что будет контролироваться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «PromTexСтандарт» и подтверждаться при прохождении внешнего инспекционного контроля.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№ РОСС RU 32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП26.24713
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 07.10.2022 по 06.10.2025

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП26

Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ»

119017, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Пятницкая, д. 37, помещ. 1/1, офис 184, ИНН: 7705173168, ОГРН: 1227700390741, email: garant.cert@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК/ код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
25.94.1	Изделия крепежные без покрытия, с цинковым покрытием, в том числе покрытие горячий дипл; с цинк-ламельным покрытием, в том числе 480 и 720 часов испытаний солевым туманом; в том числе классов прочности 4,8; 5; 5,8; 6,8; 8; 8,8; 10,0; 10,9; 12,0; 12,9; из коррозионно- и кислотостойких сталей А1, А2, А3, А4, А5 классов прочности 50, 60, 80; из чугуна, в том числе ковкого; дюймовый крепеж; крепеж с мелким шагом, крепеж с левой резьбой; в том числе с маркировкой STALMAX	ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 10618-80, ГОСТ 1147-80, ГОСТ 397-79, ГОСТ 10304-80, ГОСТ Р ИСО 1207-2013, ГОСТ Р ИСО 1580-2013, ГОСТ 4035-63, ГОСТ Р ИСО 4766-2013, ГОСТ 4034-63, ГОСТ Р ИСО 4016-2013, ГОСТ Р ИСО 4762-2012, ГОСТ Р ИСО 12474-2012, ГОСТ Р ИСО 4026-2013, ГОСТ Р ИСО 4027-2013, ГОСТ Р ИСО 4028-2013, ГОСТ Р ИСО 4029-2013, ГОСТ Р ИСО 4014-2013.



Руководитель органа

Эксперт

A. Usol'tsev
подпись

L.K. Slupskaya
подпись

А.С. Усольцев

Л.К. Слупкая

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с техническим стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при проведении систематического инспекционного контроля.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП26.24713
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 07.10.2022 по 06.10.2025

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП26

Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ»

119017, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Пятницкая, д. 37, помещ. 1/1, офис 184, ИНН: 9705173168, ОГРН: 1227700390741, email: garant.cert@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

7318 15 810 0	«Болты (весь размерный ряд): DIN 186, DIN 188, DIN 261, DIN 316, DIN 444, DIN 529, DIN 558, DIN 561, DIN 564, DIN 580, DIN 601, DIN 603, DIN 604, DIN 605, DIN 607, DIN 608, DIN 609, DIN 610, DIN 787, DIN 931, DIN 933, DIN 960, DIN 961, DIN 9914, DIN 9921, DIN 9922, DIN 9968, DIN 9969, DIN 9990, DIN 9999, DIN 15237, DIN 22424, DIN 25193, DIN 261, ISO 4014, ISO 4016, ISO 4017, ISO 4018, ISO 4162, ISO 8676, ISO 8763, ISO 8766, EN 14399-4, EN 14399-8, EN 1662, EN 1665, ISO 4014, ISO 4017» в том числе с маркировкой STALMAX	ГОСТ Р ИСО 4017-2013, ГОСТ 4032-63, ГОСТ 4033-63, ГОСТ 4035-63, ГОСТ Р ИСО 8676-2013, ГОСТ Р 2009-2013, ГОСТ Р ИСО 2010-2013, ГОСТ Р ИСО 7046-1-2013, ГОСТ Р ИСО 7046-2-2013, ГОСТ Р ИСО 7047-2013, ГОСТ ISO 7042-2016, ГОСТ ISO 10513-2016, ГОСТ Р ИСО 8745-93, ГОСТ Р ИСО 8742-93, ГОСТ Р ИСО 8743-93, ГОСТ Р ИСО 8746-93.
---------------	---	--



Руководитель органа

Эксперт

A. Usol'tsev
подпись

A. Usol'tsev
подпись



А.С. Усольцев



Л.К. Слущкая

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции и соответствие с вышеуказанными стандартами, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при представлении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП26.24713
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 07.10.2022 по 06.10.2025

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП26

Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ»

119017, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Пятницкая, д. 37, помещ. 1/1, офис 184, ИНН: 9705173168, ОГРН: 1227700390741, email: garant.cert@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

7318 15 610 0	Винты (весь размерный ряд): DIN 84, DIN 85, DIN 316, DIN 404, DIN 417, DIN 427, DIN 438, DIN 464, DIN 465, DIN 478, DIN 479, DIN 480, DIN 551, DIN 553, DIN 653, DIN 906, DIN 908, DIN 910, DIN 912, DIN 913, DIN 914, DIN 915, DIN 916, DIN 920, DIN 921, DIN 922, DIN 923, DIN 927, DIN 963, DIN 964, DIN 965, DIN 966, DIN 967, DIN 6304, DIN 6306, DIN 6332, DIN 6912, DIN 7380, DIN 7500, DIN 7513, DIN 7516, DIN 7643, DIN 7964, DIN 7984, DIN 7985, DIN 7991, DIN 15237, ISO 1207, ISO 1580, ISO 2009, ISO 2010, ISO 2342, ISO 4026, ISO 4027, ISO 4028, ISO 4029, ISO 4762, ISO 4766, ISO 7045, ISO 7046, ISO 7047, ISO 7379, ISO 7380, ISO 7434, ISO 7435, ISO 7436, ISO 7466, ISO 10642, ISO 12474, ISO 14579, ISO 14580, в том числе с маркировкой STALMAX	ГОСТ Р ИСО 8747-93, ГОСТ Р ИСО 1479-2013, ГОСТ Р ИСО 7049-2012, ГОСТ Р ИСО 7050-2012, ГОСТ Р ИСО 7051-2014, ГОСТ Р ИСО 7045-2013, ГОСТ Р ИСО 10642-2012, ГОСТ ISO 7092-2016, ГОСТ ISO 4035-2014, ГОСТ ISO 8675-2014, ГОСТ ИСО 4016-2013, ГОСТ ISO 4032-2014, ГОСТ ISO 8673-2014, ГОСТ Р ИСО 8765-2013, ГОСТ Р ИСО 8676-2013, ГОСТ Р ИСО 2009-2013, ГОСТ Р ИСО 2010-2013, ГОСТ ISO 7040-2014, ГОСТ ISO 7041-2014, ГОСТ Р ИСО 7044-2016, ГОСТ Р ИСО 10509-2013, ГОСТ ISO 10511-2016, ГОСТ ISO 10512-2016, ГОСТ 32484.4-2013
---------------	--	---



Руководитель органа

Эксперт

A. Usol'tsev
подпись

A. Usol'tsev
подпись

КОПИЯ ВЕРНА
Р 2013 ПРОЕКТА
ШЕВЧУК К.А.

А.С. Усольцев

Л.К. Слудская

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать, выпуск (реализацию) продукции в соответствии с требованиями стандартов, на которые распространяется действие сертификата соответствия, и подтверждать при прохождении внешнего независимого контроля.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП26.24713
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 07.10.2022 по 06.10.2025

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП26

Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ»

119017, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Пятницкая, д. 37, помещ. 1/1, офис 184, ИНН: 9705173168, ОГРН: 1227700390741, email: garant.cert@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

7318 19 000 9	Шпильки (весь размерный ряд) DIN 525, DIN 835, DIN 938, DIN 939, DIN 940, DIN 949, DIN 975, DIN 976, DIN 988, DIN 2510, DIN 6379, LG, SCA в том числе с маркировкой STALMAX	ГОСТ 32484.6-2013 ГОСТ 32484.8-2013, ГОСТ ISO 4162-2014, ГОСТ Р ИСО 4164-2013, ГОСТ Р ИСО 15973-2005, ГОСТ Р ИСО 15974-2005, ГОСТ Р ИСО 15977-2017, ГОСТ Р ИСО 15978-2017, ГОСТ Р ИСО 15979-2017, ГОСТ Р ИСО 15980-2017, ГОСТ Р ИСО 15981-2017, ГОСТ Р ИСО 1481-2013, ГОСТ Р ИСО 1482-2013, ГОСТ Р ИСО 1483-2013, ГОСТ Р ИСО 14579-2015, ГОСТ Р ИСО 14580-2012, ГОСТ Р ИСО 14585-2012, ГОСТ Р ИСО 14587-2012, ГОСТ Р ИСО 10642-2012, ГОСТ ISO 7093-2-2016,
7318 16 910 9	Гайки (весь размерный ряд) DIN 98, DIN 99, DIN 315, DIN 319, DIN 431, DIN 439, DIN 466, DIN 467, DIN 508, DIN 546, DIN 547, DIN 548, DIN 555, DIN 557, DIN 562, DIN 582, DIN 601, DIN 917, DIN 928, DIN 929, DIN 934, DIN 935, DIN 936, DIN 937, DIN 979, DIN 980, DIN 981, DIN 982, DIN 985, DIN 986, DIN 1479, DIN 1587, DIN 1642, DIN 1804, DIN 1816, DIN 2510, DIN 6305, DIN 6307, DIN 6330, DIN 6331, DIN 6334, DIN 6335, DIN 6336, DIN 6915, DIN 6923, DIN 6924, DIN 6925, DIN 6926, DIN 6927, DIN 7965, DIN 7967, DIN 22425, DIN 28129, DIN 70852, DIN 74361, DIN 80701, DIN 80704, DIN 80705, ISO 1481, ISO 1482, ISO 1483, ISO 4016, ISO 4032, ISO 4033, ISO 4034, ISO 4035, ISO 4161, ISO 7040, ISO 7041, ISO 7042, ISO 7044, ISO 8673, ISO 8675, ISO 10511, ISO 10512, ISO 10513, ISO 15973, ISO 15974, ISO 15977, ISO 15978, ISO 15979, ISO 15980, ISO 15981, EN 1661, EN 1663, EN 1664, EN 14399-4, LNER, LNB, Гайка антивандальная АРТ 5583 в том числе с маркировкой STALMAX	



Руководитель органа

Эксперт

А.С. Усольцев
подпись

А.С. Усольцев
инициалы, фамилия

КОПИЯ ВЕРНА
РУК. ПРОЕКТА
ШЕВЧУК К.А.

Л.К. Слущкая
подпись

Л.К. Слущкая
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанными стандартами, что будет подтверждаться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и контролироваться при производстве ежегодного диссонирующего контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП26.24713
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 07.10.2022 по 06.10.2025

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП26

Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ»

119017, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Пятницкая, д. 37, помещ. 1/1, офис 184, ИНН: 7705173168, ОГРН: 1227700390741, email: garant.cert@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

7318 14 990 0	Винты Винты самонарезающие (весь размерный ряд): DIN 912, DIN 968, DIN 6928, DIN 7500, DIN 7504, DIN 7971, DIN 7972, DIN 7973, DIN 7976, DIN 7981, DIN 7982, DIN 7983, ISO 7049, ISO 7093-1, ISO 7050, ISO 7051, ISO 7380-1, ISO 7380-2, ISO 10509, ISO 10642, ISO 14579, ISO 14580, ISO 14583, ISO 14585, ISO 14587, ISO 15480, LSF, LSR-M, LSR-W, LSS, LSRH-M, LSG-W, LSG-S, в том числе с маркировкой STALMAX	ГОСТ ISO 7380-1-2014, ГОСТ ISO 7380-2-2014, ГОСТ Р 59571-2021
7318 12 900 0	Шурупы (весь размерный ряд) DIN 95, DIN 96, DIN 97, DIN 571, DIN 572, DIN 7995, DIN 7996, DIN 7997, в том числе с маркировкой STALMAX	КОПИЯ ВЕРНА Р.У.К. ПРОЕКТА Шевчук К.А.
7318 24 000 9	Шпильки (весь размерный ряд) DIN 94, DIN 11023, DIN 11024, в том числе с маркировкой STALMAX	
73 18 21 000 9	Шайбы (весь размерный ряд) DIN 93, DIN 125, DIN 126, DIN 127, DIN 128, DIN 137, DIN 432, DIN 433, DIN 434, DIN 435, DIN 436, DIN 440, DIN 432, DIN 463, DIN 470, DIN 471, DIN 472, DIN 703, DIN 705, DIN 983, DIN 988, DIN 1052, DIN 1440, DIN 1441, DIN 2093, DIN 5406, DIN 6319, DIN 6340, DIN 6796, DIN 6797, DIN 6798, DIN 6799, DIN 6916, DIN 6917, DIN 6918, DIN 7090, DIN 7349, DIN 7603, DIN 7980, DIN 7989, DIN 9021, DIN 25201 (Nord-Lock), DIN 70952, DIN 74361, DIN 88104, ISO 7089, ISO 7090, ISO 7091, ISO 7092, ISO 7093, ISO 7093-1, ISO 7094, ISO 7993, ISO 8738, ISO 4035, EN 14399-6, в том числе с маркировкой STALMAX	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ККГЕОСТРОЙ» ОГРН 12777474704 ККГЕОСТРОЙ ККГЕОСТРОЙ Для документов №1 МОСКВА



Руководитель органа

Эксперт

А. Усольцев
подпись
Д. К. Слуцкая
подпись

А.С. Усольцев

инициалы, фамилия

Д.К. Слуцкая

инициалы, фамилия



Настоящим сертификатом соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с техническими стандартами, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП26.24713
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 07.10.2022 по 06.10.2025

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП26

Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ»

119017, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Пятницкая, д. 37, помеш. 1/1, офис 184, ИНН: 9705173168, ОГРН: 1227700390741, email: garant.cert@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

7318.23.000.9	Заклепки (весь размерный ряд): DIN 660, DIN 661, DIN 662, DIN 674, DIN 7337, DIN 7338, ISO 15983, ISO 15984, ISO 16585, LZV, LZN-C, LZN-R, LZN-H, в том числе с маркировкой STALMAX	
7318	Весь размерный ряд: Штифты: DIN 1, DIN 7, DIN 258, DIN 1444, DIN 1469, DIN 1470, DIN 1471, DIN 1472, DIN 1473, DIN 1474, DIN 1475, DIN 1476, DIN 1477, DIN 1481, DIN 6325, DIN 7343, DIN 7344, DIN 7346, DIN 7977, DIN 7978, DIN 7979, ISO 2338, ISO 2339, ISO 2341, ISO 8734, ISO 8737, ISO 8740, ISO 8741, ISO 8742, ISO 8744, ISO 8745, ISO 8746, ISO 8747, ISO 8748, ISO 8750, ISO 8752, ISO 13337 Шпонки: DIN 6880, DIN 6885, DIN 6887, DIN 6888 Пробки: DIN 906, DIN 908, DIN 909, DIN 910, DIN 5586, DIN 7604 Пресс масленки: DIN 3404, DIN 3405, DIN 71412 Хомуты из круглой стали для труб: DIN 3570 Заглушки: DIN 442, DIN 443 Зажимы провода: DIN 741	КОПИЯ ВЕРНА РУК. ПРОЕКТА ШЕВЧУК К.А. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОГРН 1227700390741 КИКГЕОСТРОЙ K&KGEOSTROY Для документов № 1 МОСКВА



Руководитель органа

A. Usoltsyev
подпись

А.С. Усольцев

инициалы, фамилия

Эксперт

Shevchuk
подпись

Л.К. Слуцкая

инициалы, фамилия



Настоящий сертификат соответствует обязательству организации поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с техническими стандартами, что будет исполнено под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного технического контроля.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП26.24713
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 07.10.2022 по 06.10.2025

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ


№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП26

Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ»

119017, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Пятницкая, д. 37, помеш. 1/1, офис 184, ИНН: 9705173168, ОГРН: 1227700390741, email: garant.cert@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

	Ключи: DIN 911, DIN 6911, ISO 2936 Талрепы: DIN 1478, DIN 1480 Хомуты: DIN 3567, DIN 4109 Зажимы: DIN 3568 Скобы такелажные: 82101 Угловые шарниры: DIN 71802 Шарниры вильчатые: DIN 71752 Кольца стопорные DIN 7993 Карабины винтовые DIN 5299 Валодержатели: DIN 15058 Хомуты червячные: DIN 3017 Хомуты: LCP-H, LCP-N, LCU, LC-S, LC-F, в том числе с маркировкой STALMAX	
7308 90 98 7318 22 00 8205 70 00	Весь размерный ряд: Крепежные монтажные изделия, зажимы, карабины, троса негрузоподъемные, цепи негрузоподъемные, талрепы, коуши: LSM, LCD, LCS, LHS, в том числе с маркировкой STALMAX Анкеры клиновые, Анкерные болты, Анкеры забивные, Анкеры распорные: LAK, LAR, LAB-S, LAB-B, LABR, LABH-S, LABH-B, LABH-SK, в том числе с маркировкой STALMAX, Дюбели с шурупами: LDF-H, LDF-S, LDF-P, в том числе с маркировкой STALMAX Анкеры химические: LAN E, LAN V, в том числе с маркировкой STALMAX Ключи мебельные: LSW	КОПИЯ ВЕРНА РУК ПРОЕКТА ШЕВЧУК К.А.



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

А.С. Усольцев

инициалы, фамилия

Л.К. Слущкая

инициалы, фамилия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП26.24713
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 07.10.2022 по 06.10.2025

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП26

Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ»

119017, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Пятницкая, д. 37, помещ. 1/1, офис 184, ИНН: 9705173168, ОГРН: 1227700390741, email: garant.cert@yandex.ru

Филиалы производства

1. HEBEI DABANG IMPORT AND EXPORT TRADE CO., LTD.
Yongnian county, Handan city, Hebei province, China
2. HANDAN LVDE IMPORT AND EXPORT CO., LTD
Room 1204, Unit one, Building 4, zhaoduxincheng, No.25, Xisheng Street, Hanshan District, Handan
City, Hbei Province, China
3. HAN DAN CITY YONG NIAN DISTRICT LONG CHEN FASTENER MANUFACTURING
LIMITED COMPANY Railway west industrial zone lin ming guan town yongnian district, Handan,
Hebei, China
4. LINYI WELLS IMP&EXP; CO.,LTD ROOM 1627 URBAN TIMES SQUARE LANSHAN
DISTRICT LINYI CITY
5. QINGDAO SBANSID INDUSTRY AND TRADE CO.,LT DAJINJIA VILLAGE, DAXIN TOWN,
JIMO QINGDAO, China
6. NANTONG DEVELOPMENT ZONE TIANFENG METAL PRODUCTS CO., LTD ZHUHANG
TOWN DEVELOPMENT ZONE NANTONG JIANGSU
7. SUPERFIX FASTENERS Address: P-6, Textile Colony, Industrial Area-A, Ludhiana, Punjab, India
GST Number: 03AQNPA9916L1ZP



КОПИЯ ВЕРНА
РУК ПРОЕКТА
ШЕВЧУК К А

[Signature]



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись

[Signature]
подпись



А.С. Усольцев
подпись, фамилия

Л.К. Слущкая
подпись, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию-подзаказчика, выпуск (реализацию) продукции в соответствии с требованиями стандарта, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

Паспорт изделия в соответствии с EN 10204 - 3.1.

Производитель: Компания Georg Fischer Piping Systems Ltd (Швейцария)
Адрес: Switzerland CH-8201 Ebnetstrasse, 101

Покупатель: ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК»
РФ 119539, г. Москва, ул. Генерала Дорохова, д. 14, стр. 1.

Код (артикул) 753 901 833 Дата выпуска: 21.09.2017
Наименование Переход электросварной
Материал ПЭ100 Диаметр 110х90
Давление вода / газ PN16 / PN10 SDR SDR11
№ партии 1703 Количество 10 000 шт.

Мы заверяем, что вышеуказанный товар соответствует следующим требованиям:

№	Вид испытания	Стандарт	Условия	Единица измерения	Нормы	Результат
1	Плотность	ISO 1183		кг/м ³	≥ 930	0,933
2	Показатель текучести расплава	ISO 1133	190 °C / 5 /	г/10 мин	EN 1555 / EN 12201 0,2 ... 1,3	0,45
3	Период индукции окисления	EN 126	200 °C	мин.	EN 1555 / EN 12201	59
4	Гибкость при низких температурах	Спецификация GF	Спецификация GF	ММ	EN 1555 / EN 12201	В допуске
5	Изгиб при низких температурах	Спецификация GF	Спецификация GF		EN 1555 / EN 12201	В допуске
6	Гидростатическая прочность	EN 1167	80 °C / 0,5 МПа	"	EN 1555 / EN 12201 ≥ 155	170
7	Электрическое сопротивление	Спецификация GF	Спецификация GF	Ом	EN 1555 / EN 12201 Спецификация GF	1 026

Условия хранения:

Электросварные фитинги и фитинги без закладных элементов, производства компании Georg Fischer упакованы в пластиковый пакет и картонную коробку. При условии, что фитинги хранятся в оригинальной упаковке, защищенной от прямых солнечных лучей и при температуре ниже 40°C, срок хранения может достигать 10 лет. Срок хранения фитингов начинается с даты производства. Температура хранения фитингов ниже 0°C допускается.

Выше перечисленная продукция предназначена для соединения в соответствии с нормами ГОСТ Р 52779-2007

Per.№ УП-00304714



КОПИЯ ВЕРНА
РУК. ПРОЕКТА
ШЕВЧУК К.А.

Georg Fischer Piping Systems Ltd.
Carlo Pasqualini
Head of Russia Representative office

Представительство GF Piping Systems (Швейцария)
125040 Москва Ленинградский проспект, 24, стр. 3
info@georgfischer.com www.georgfischer.ru



Паспорт изделия

в соответствии с EN 10204 – 3.1.

Производитель:
Адрес:

Компания Georg Fischer Piping Systems Ltd. (Швейцария)
Switzerland CH-8201 Ebnetstrasse, 101

Код (артикул)	753 101 814	Дата выпуска:	22.10.2020
Наименование	Отвод электросварной 90°		
Материал	ПЭ100	Диаметр SDR	110
Давление вода / газ	PN16 / PN10	Количество	SDR11
№ партии	201500		10 000 шт.

Мы заверяем, что вышеуказанный товар соответствует следующим требованиям:

№	Вид испытания	Стандарт	Условия	Единица измерения	Нормы	Результат
1	Плотность	ISO 1183		кг/м3	≥ 930	958.6
2	Показатель текучести расплава	ISO 1133	190 °C / 5 кг	гр./10 мин	EN 1555 / EN 12201 0.2 ... 1.3	0.48
3	Период индукции окисления	EN 728	200 °C	мин.	EN 1555 / EN 12201	59
4	Геометрические размеры	Спецификации GF	Спецификации GF	мм	EN 1555 / EN 12201	в допуске
5	Внешний вид, цвет	Спецификации GF	Спецификации GF		EN 1555 / EN 12201	в допуске
6	Гидростатическая прочность	EN 1167	80 °C / 5,5 МПа	ч	EN 1555 / EN 12201 ≥ 165	170
7	Электрическое сопротивление	Спецификации GF	Спецификации GF	Ом	EN 1555 / EN 12201 Спецификации GF	1.04

Условия хранения:

Электросварные фитинги и фитинги без закладных элементов, производства компании Georg Fischer упакованы в пластиковый пакет и картонную коробку. При условии, что фитинги хранятся в оригинальной упаковке, защищенной от прямых солнечных лучей и при температуре ниже 40 °C, срок хранения может достигать 10 лет. Срок хранения фитингов начинается с даты производства. Температура хранения фитингов ниже 0 °C допускается.

На вышеуказанную продукцию предоставляется гарантия сроком 12 (двенадцать) месяцев с даты получения продукции конечным пользователем, но максимально сроком восемнадцать (18) месяцев с даты отгрузки продукции компанией Georg Fischer.

Выше перечисленная продукция предназначена для соединения в соответствии с ГОСТ Р 58121.3-2018.



КОПИЯ ВЕРНА
РУЧ. ПРОЕКТА
ШЕВЧУК К.А.

Georg Fischer Piping Systems Ltd.
Константин Старобинский
Управляющий Представительством