


Принципиальная схема автоматического пожаротушения

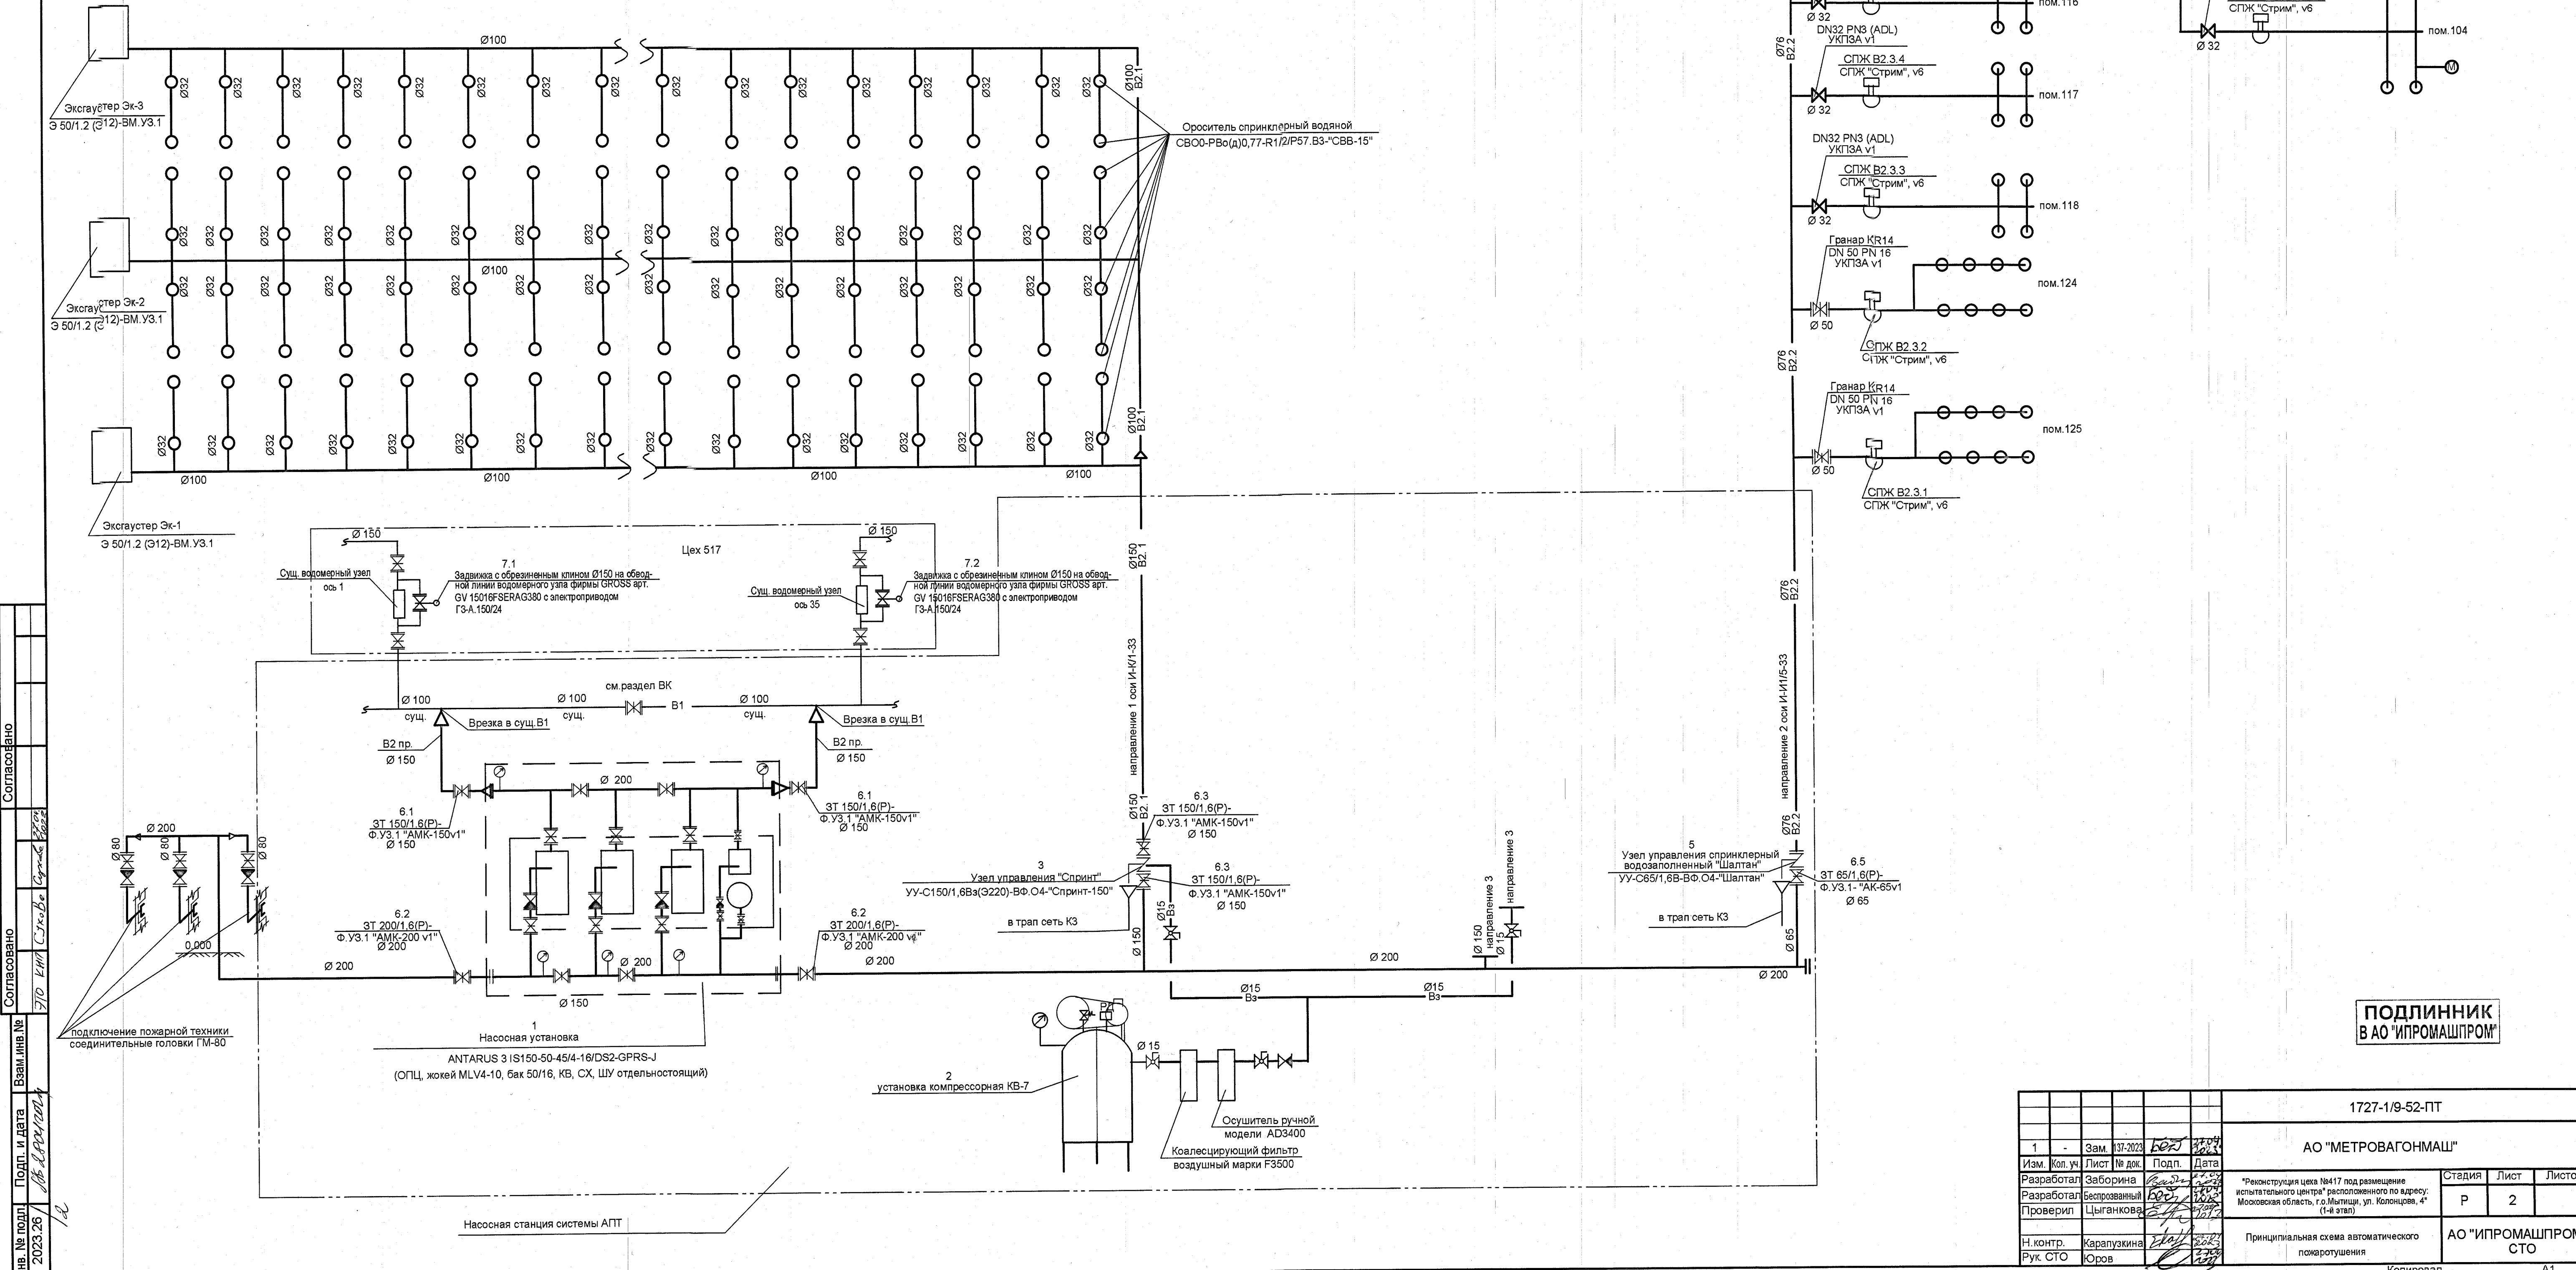

ПОДЛИННИК
В АО "ИПРОМАШПРОМ"

1727-1/9-52-ПТ					
АО "МЕТРОВАГОНМАШ"					
Изм.	Кол.уч.	Зам.	Лист	№ док.	Дата
Разработал	Заборина	Подп.	17.03.2023	1727-1/9-52-ПТ	17.03.2023
Разработал	Беспозованый	Подп.	17.03.2023	1727-1/9-52-ПТ	17.03.2023
Проверил	Цыганкова	Подп.	17.03.2023	1727-1/9-52-ПТ	17.03.2023
Н. контр.	Карпушкина	Подп.	17.03.2023	1727-1/9-52-ПТ	17.03.2023
Рук. СТО	Юров	Подп.	17.03.2023	1727-1/9-52-ПТ	17.03.2023
"Реконструкция цеха №417 под размещение испытательного центра" расположенного по адресу: Московская область, г.о.Истринский, ул. Колосовая, 4" (1-й этаж)				Стадия	Лист
Принципиальная схема автоматического пожаротушения				Р	2
				АО "ИПРОМАШПРОМ" СТО	
Копировал				А1	