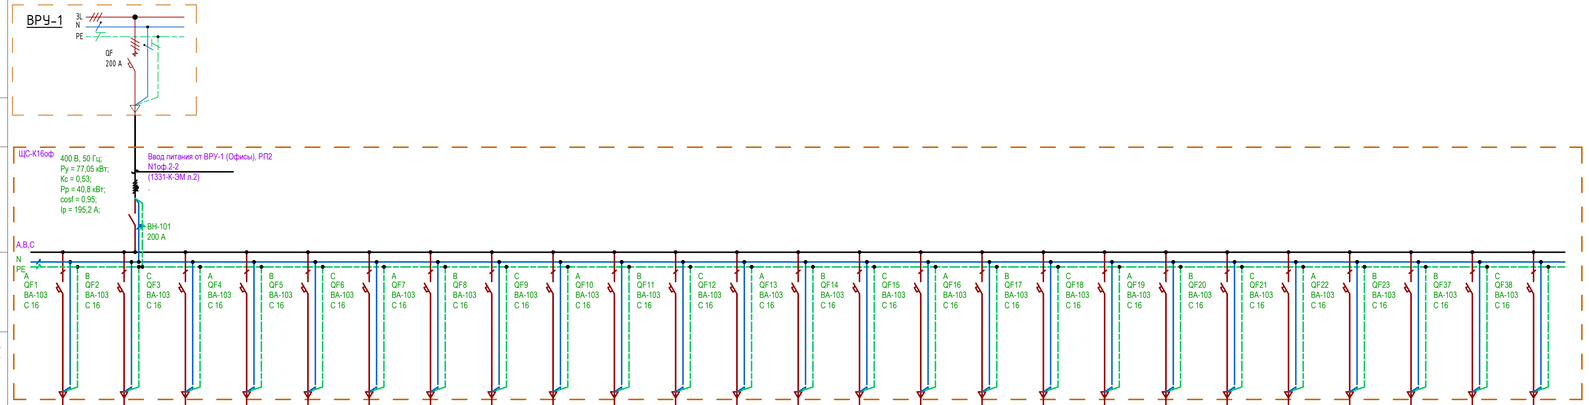

Потребитель: Условное обозначение на плане																										
Потребитель: Наименование потребителя, назначение линии	Розетки ПК	Розетки ПК	Розетки ПК	Розетки ПК	Розетки ПК	Розетки ПК	Розетки ПК	Розетки ПК	Розетки ПК	Розетки ПК	Розетки ПК	Розетки ПК	Розетки ПК	Розетки ПК	Розетки ПК	Розетки ПК	Розетки ПК	Розетки ПК	Розетки ПК	Розетки ПК	Розетки ПК	Розетки ПК	Розетки ПК	Розетки ПК	Резерв	Резерв
Потребитель: Установленная мощность, кВт	1,6	2,4	1,6	2	2,4	2	2	2	2,4	2,4	2,4	2,4	2	2,4	2,4	2	2	2	2	2,4	2	2,4	2,4		
Потребитель: Коэффициент мощности	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95		
Потребитель: Расчетный ток, А	7,66	11,48	7,66	9,57	11,48	9,57	9,57	9,57	11,48	11,48	11,48	11,48	9,57	11,48	11,48	9,57	9,57	9,57	9,57	11,48	9,57	11,48	11,48		
Кабель: Номер группы	K16.1	K16.2	K16.3	K16.4	K16.5	K16.6	K16.7	K16.8	K16.9	K16.10	K16.11	K16.12	K16.13	K16.14	K16.15	K16.16	K16.17	K16.18	K16.19	K16.20	K16.21	K16.22	K16.23		
Кабель: Марка, напряжение	ППГнг(А)-HF	ППГнг(А)-HF	ППГнг(А)-HF	ППГнг(А)-HF	ППГнг(А)-HF	ППГнг(А)-HF	ППГнг(А)-HF	ППГнг(А)-HF	ППГнг(А)-HF	ППГнг(А)-HF	ППГнг(А)-HF	ППГнг(А)-HF	ППГнг(А)-HF	ППГнг(А)-HF	ППГнг(А)-HF	ППГнг(А)-HF	ППГнг(А)-HF	ППГнг(А)-HF	ППГнг(А)-HF	ППГнг(А)-HF	ППГнг(А)-HF	ППГнг(А)-HF	ППГнг(А)-HF		
Кабель: Число и сечение жил	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5		
Кабель: Длина, м	18	32	32	38	49	59	70	80	79	85	89	93	101	98	93	90	101	101	92	93	70	49	34		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ООО "СТРОЙ ТЕХНО ИНЖЕНЕРИНГ"
107023, Россия, Москва, пер. Медовый, д.5, стр.1

Согласовано

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
ГИП		Николич			05/21/25
ГАП		Радойкович			05/21/25

343G/2024-ТД-ЭОМ

Бизнес-центр ТМХ на территории ОЭЗ «Технополис «Москва»

Стадия	Лист	Листов
Р	51	

Принципиальная однолинейная схема ЩС-К16оф

Формат А4х5А