



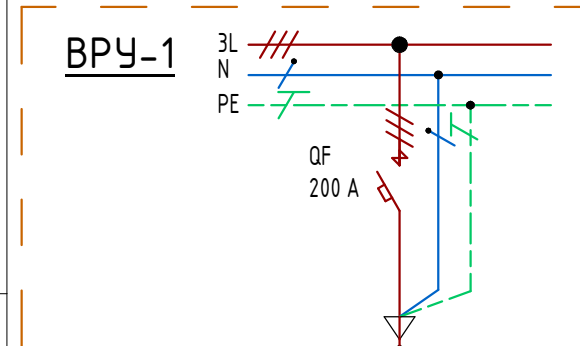

ШС-К200ф 400 В, 50 Гц;
 $P_y = 10 \text{ кВт}$;
 $K_c = 0,8$;
 $P_p = 8 \text{ кВт}$;
 $\cos \phi = 0,95$;
 $I_p = 12,76 \text{ А}$;

Ввод питания от ВРУ-1 (Офисы), РП
 №10ф.2-2
 (1331-К-ЭМ п.2)

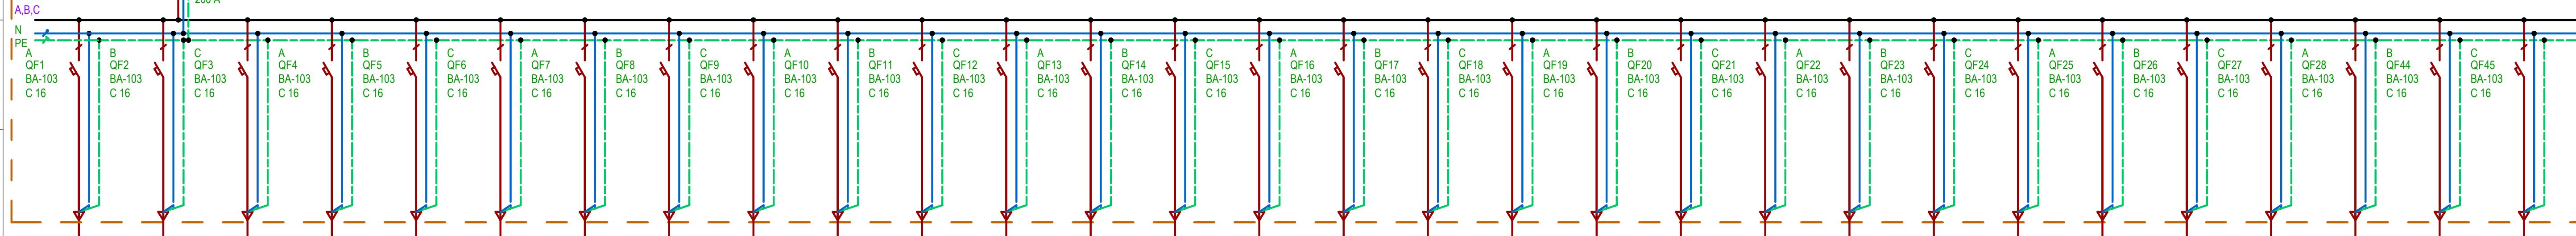

	Розетки ПК	Розетки ПК	Розетки ПК	Розетки ПК	Розетки ПК	Розетки ПК	Розетки ПК	Розетки ПК	Розетки ПК	Розетки ПК	Розетки ПК	Розетки ПК	Розетки ПК	Розетки ПК	Розетки ПК	Розетки ПК	Розетки ПК	Розетки ПК	Розетки ПК	Розетки ПК	Розетки ПК	Розетки ПК	Розетки ПК	Розетки ПК	Розетки ПК	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Резерв	Резерв	
	2,4	2,4	2	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	1,6	1,6	2,4	2,4	2,4	1,6	2,4	2	1,6	1,2	0,5	0,4	0,4			
	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95			
	11,48	11,48	9,57	11,48	11,48	11,48	11,48	11,48	11,48	11,48	11,48	11,48	11,48	11,48	11,48	7,66	7,66	11,48	11,48	11,48	7,66	11,48	9,57	7,66	5,74	2,39	1,91	1,91			
	K20.1	K20.2	K20.3	K20.4	K20.5	K20.6	K20.7	K20.8	K20.9	K20.10	K20.11	K20.12	K20.13	K20.14	K20.15	K20.16	K20.17	K20.18	K20.19	K20.20	K20.21	K20.22	K20.23	K20.24	K20.25	K20.26	K20.27	K20.28			
	ППГнр(А)-HF	ППГнр(А)-HF	ППГнр(А)-HF	ППГнр(А)-HF	ППГнр(А)-HF	ППГнр(А)-HF	ППГнр(А)-HF	ППГнр(А)-HF	ППГнр(А)-HF	ППГнр(А)-HF	ППГнр(А)-HF	ППГнр(А)-HF	ППГнр(А)-HF	ППГнр(А)-HF	ППГнр(А)-HF	ППГнр(А)-HF	ППГнр(А)-HF	ППГнр(А)-HF	ППГнр(А)-HF	ППГнр(А)-HF	ППГнр(А)-HF	ППГнр(А)-HF	ППГнр(А)-HF	ППГнр(А)-HF	ППГнр(А)-HF	ППГнр(А)-HF	ППГнр(А)-HF	ППГнр(А)-HF	ППГнр(А)-HF	ППГнр(А)-HF	
	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5			
	14	38	50	53	53	57	59	61	63	66	70	73	61	69	69	65	64	54	57	51	44	27	24	21	15	44	73	84			

 ООО "СТРОЙ ТЕХНО ИНЖЕНЕРИНГ" 107023, Россия, Москва, пер. Медовый, д.5, стр.1						Согласовано			
						343G/2024-ТД-ЭОМ			
						Бизнес-центр ТМХ на территории ОЗЗ «Технополис «Москва»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
ГИП		Николуч			04.25				
ГАП		Радюшкович			04.25		Р	55	
						Принципиальная однолинейная схема ЩС-К200ф			