
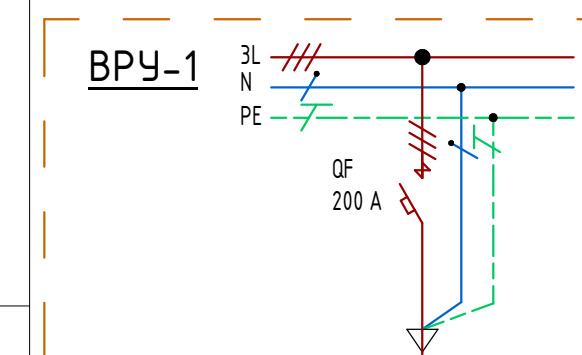




Щ-580Ф 400 В, 50 Гц;
 $P_T = 12,53 \text{ кВт}$;
 $K_c = 0,5$;
 $P_g = 36,3 \text{ кВт}$;
 $\cos \varphi = 0,95$;
 $I_p = 173,7 \text{ А}$;

Базис питания от БРП-1 (Одпеск), ПТ2
 N1 по 2,2
 (1331-К-3М n.2)

[illegible]

Фанкойлы	Фанкойлы	Фанкойлы	Фанкойлы	Фанкойлы	Фанкойлы	Фанкойлы	Фанкойлы	Фанкойлы	Резерв	Резерв
1,3	1,3	1,3	1,3	1,04	1,3	1,3	1,3	0,52		
0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8		
7,39	7,39	7,39	7,39	5,91	7,39	7,39	7,39	2,95		
68,60	68,61	68,62	68,63	68,64	68,65	68,66	68,67	68,68		
ППГ(А)НФ	ППГ(А)НФ	ППГ(А)НФ	ППГ(А)НФ	ППГ(А)НФ	ППГ(А)НФ	ППГ(А)НФ	ППГ(А)НФ	ППГ(А)НФ		
3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5		
47	64	76	90	82	85	68	57	15		